


D

RMK

Art.Nr. 4982


Funktionsstellung des Relaiskontaktes

	Betriebszustand - leicht verschmutzt
	- stark verschmutzt - spannungslos - Störung - Alarm

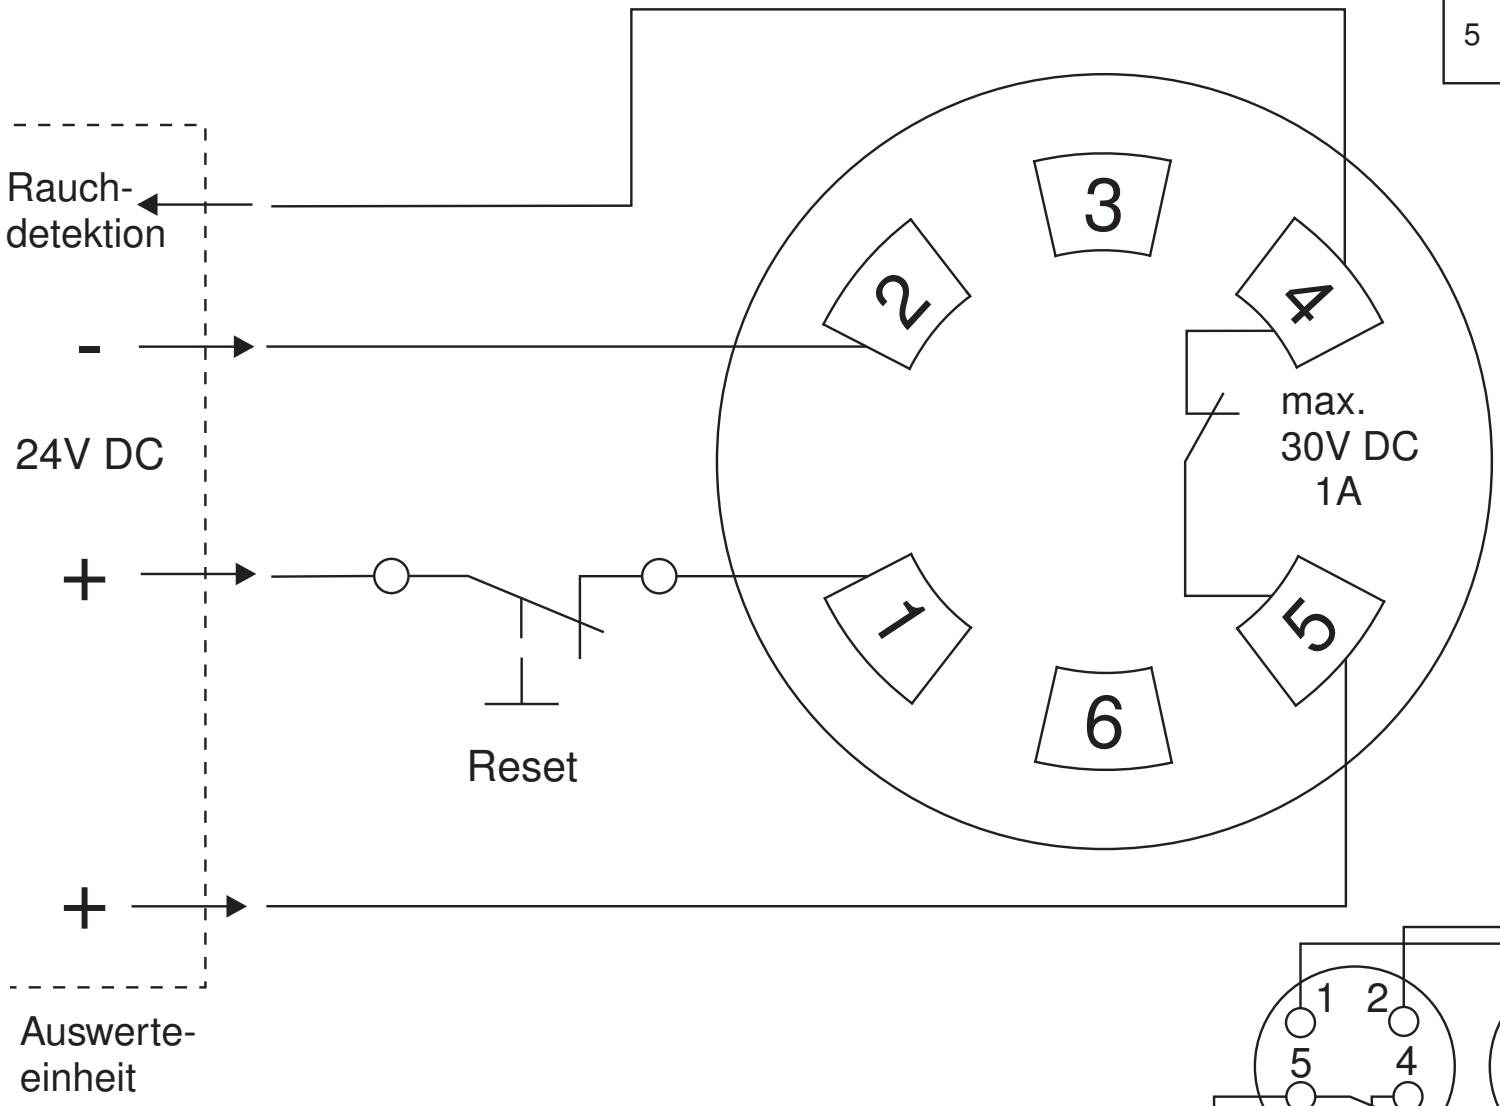

Max. Anschlussmöglichkeiten,
siehe MBV von Auswerteeinheit

Bei mehreren RMK, die Relais Kontakte so verdrahten, dass beim Entfernen eines RMK die Linie unterbrochen wird (Alle Kontakte in Reihe)

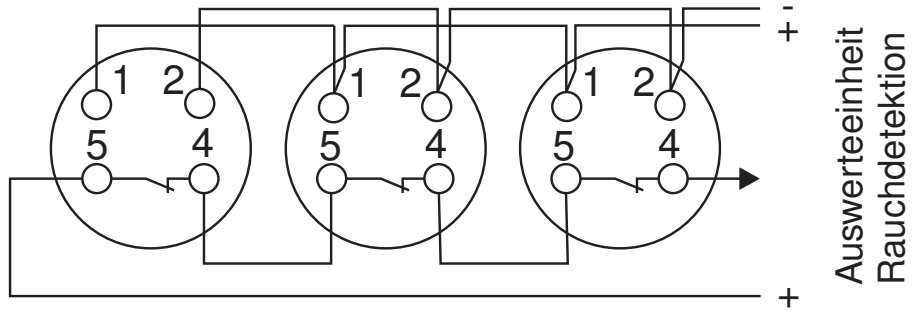


E

RMK

Ref.no. 4982


Functional position of the relay contact

4 / 5	Operating condition - slightly soiled
4 / 5	- heavily soiled - without tension - Fault - alarm

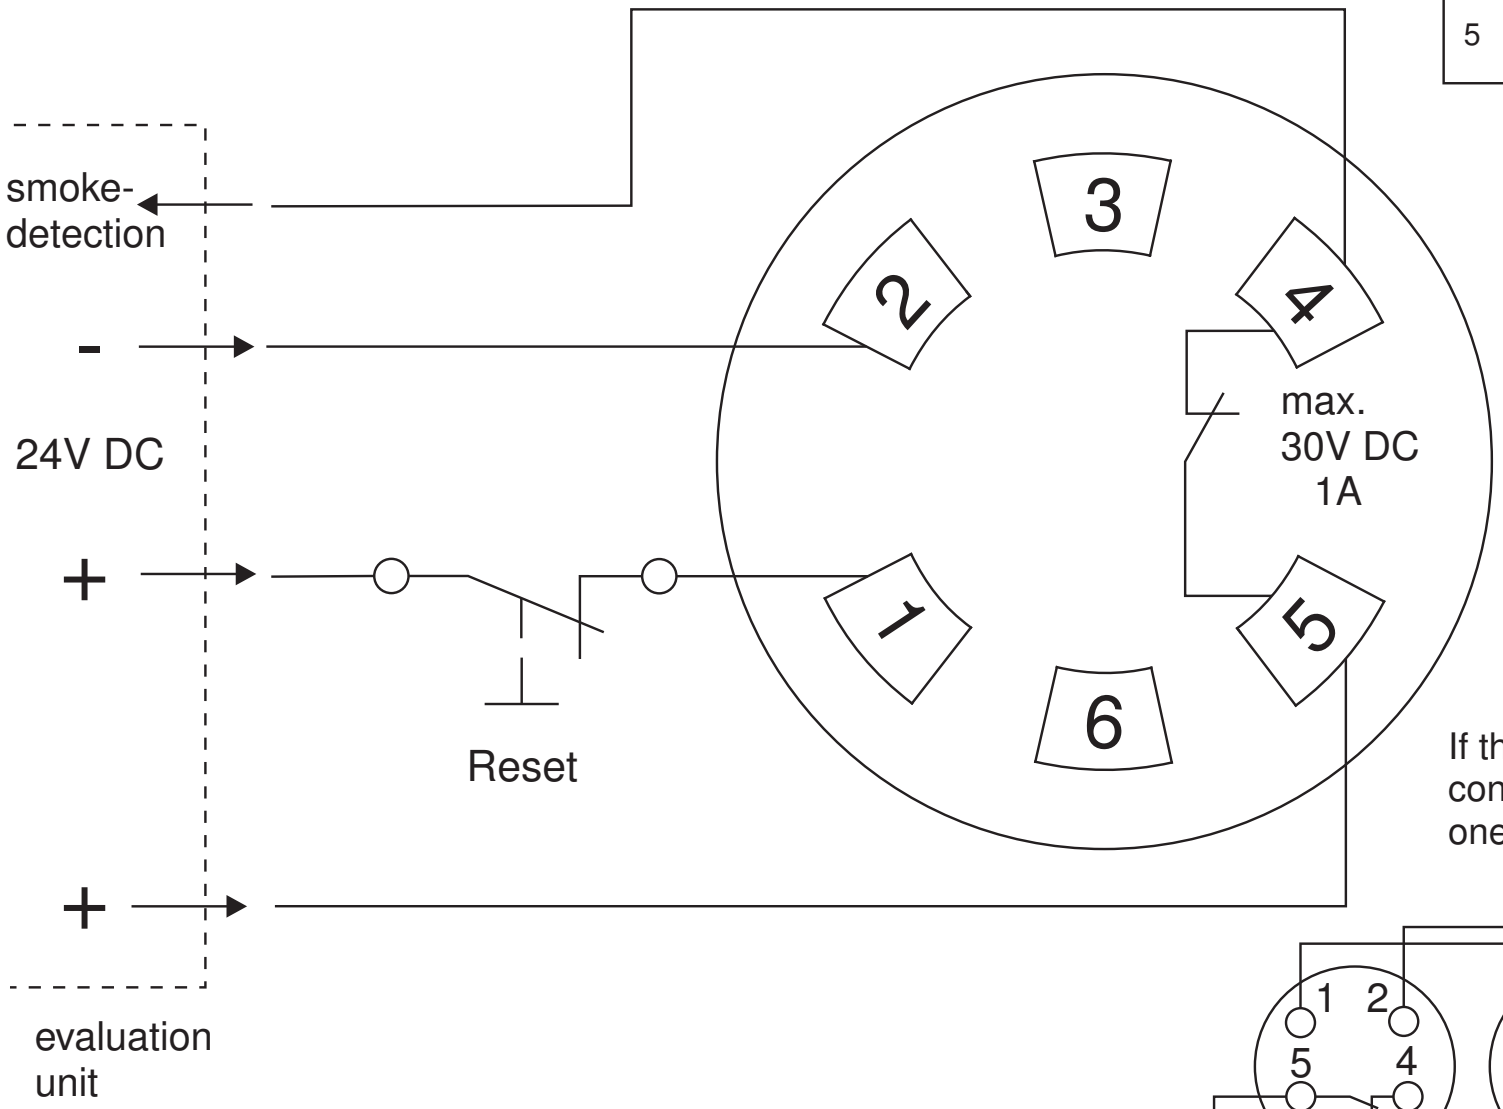

max. number of detectors see instructions for the evaluation unit

If there are several RMKs, wire the relay contacts so that the line is interrupted when one RMK is removed (all contacts in series).


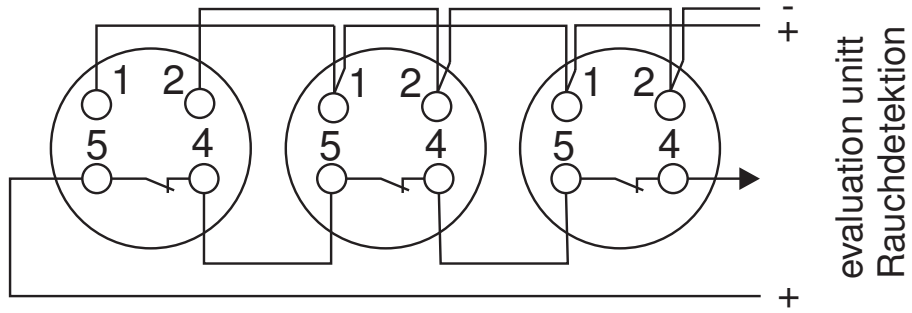



F

RMK

Réf.n° 4982

Position fonctionnelle du contact de relais

	mode de fonctionnement - légèrement souillé
	- très souillé - sans tension - perturbation - alarme

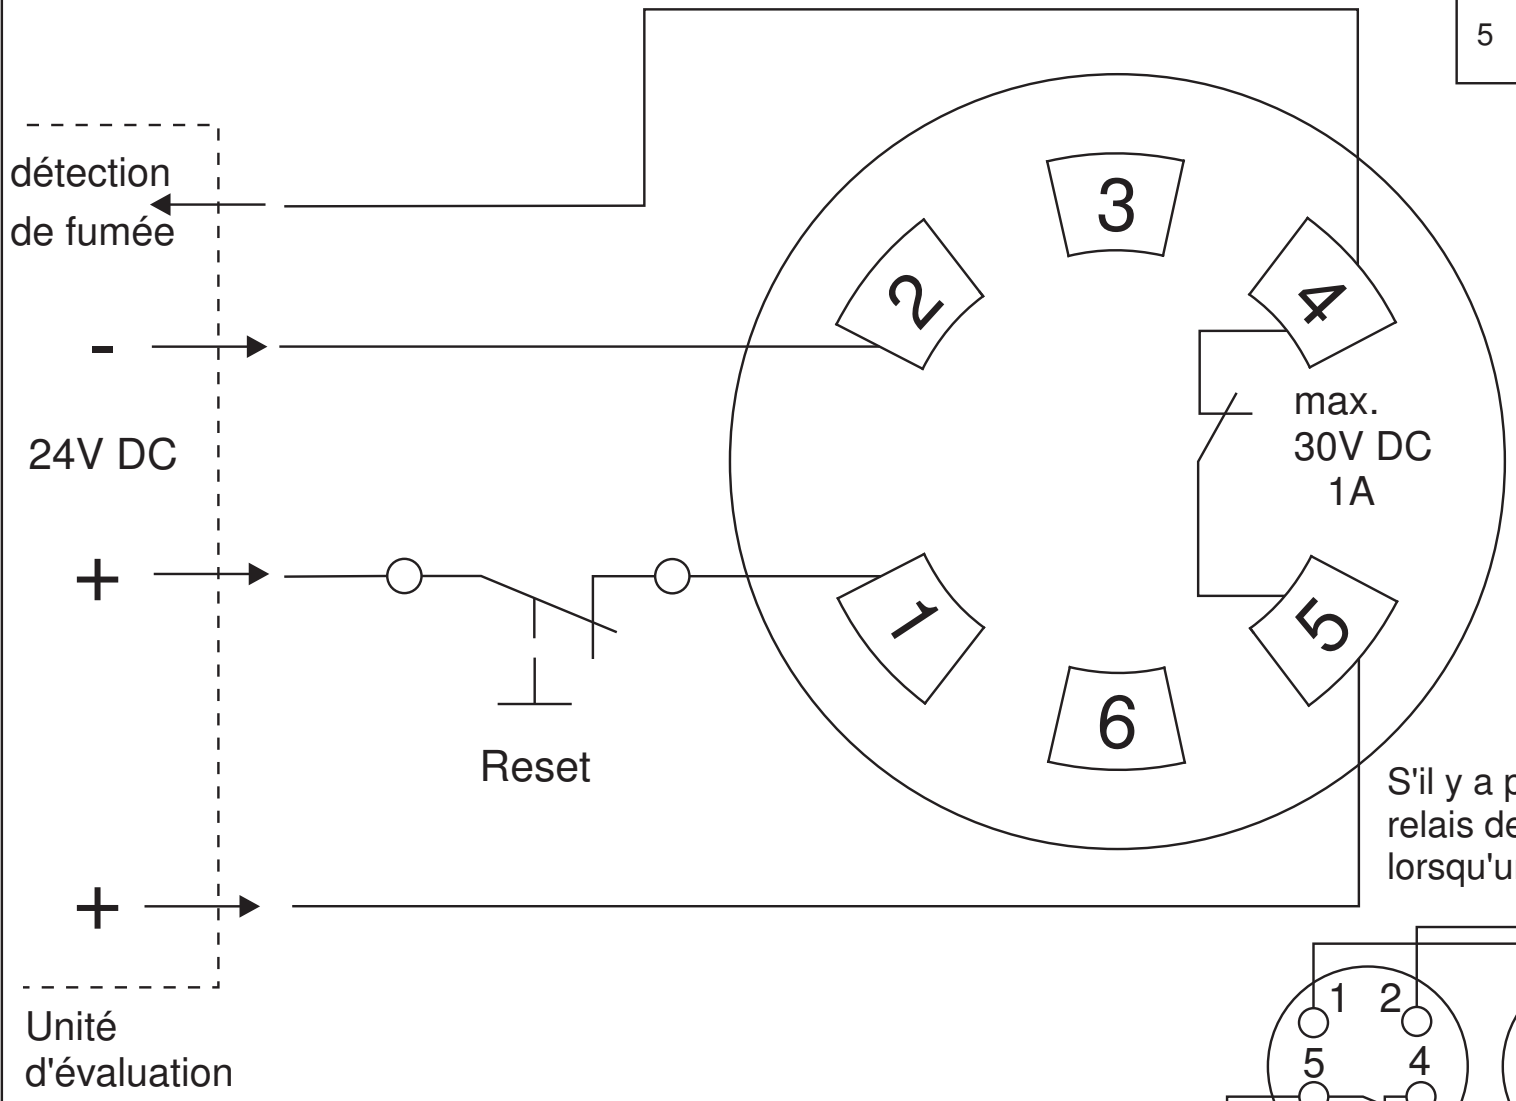

nombre max. de détecteurs voir instructions pour unité d'évaluation

S'il y a plusieurs RMK, câbler les contacts du relais de façon à ce que la ligne soit interrompue lorsqu'un RMK est retiré (tous les contacts en série).

