
Caisson d'air neuf ALB EC WW
à réaction, pour gaines rectangulaires 60 x 35 cm

ALB EC 60/35 WW



Dimensions ALB EC 60/35 WW

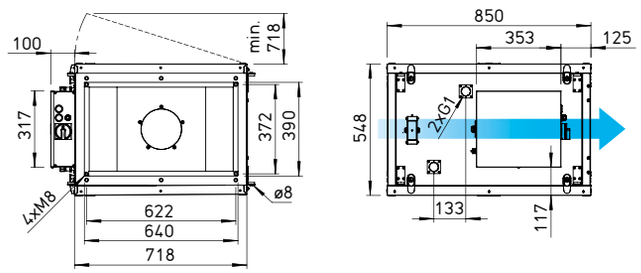

Dim. en mm

Utilisation / Fonctionnement
Climat intérieur agréable grâce à l'apport d'air extérieur filtré et réchauffé automatiquement à la température prédéfinie.
Unité prête à l'emploi pour raccordement aux réseaux aérauliques rectangulaires. Convient à de nombreuses applications.

Description/contenu livraison
Le boîtier plat compact, isolé thermiquement et acoustiquement, contient le filtre à air, le ventilateur, la batterie de chauffage à eau chaude. L'appareil est livré prêt pour le raccordement et comprend une unité de commande externe pour le fonctionnement de l'appareil, cable de connexion (10 mètres) inclus. Des sondes de qualité de l'air, d'humidité et de température (voir acc.) peuvent être raccordées à l'électronique dans la boîte à bornes afin de régler les valeurs de consigne prédéfinies. Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par le gel, il est impératif d'installer un clapet de fermeture (voir acc.)

Caisson
Construction robuste en tôle d'acier galvanisée, double peau, avec isolation intérieure en laine minérale de 30 mm d'épaisseur sur tous les côtés. Couvercle facile à ouvrir pour le nettoyage grâce aux fermetures vissées et à une charnière. Raccordements rectangulaires côté aspiration et côté refoulement, adaptés aux dimensions des réseaux aérauliques rectangulaires normalisés. Sans ponts thermiques, surface lisse pour un nettoyage facile.

Filtres
Filtre largement dimensionné pour une durée de vie importante, facilement accessible via la trappe d'accès. Modèle standard ISO Coarse 90 % (G4).
Des filtres de classification supérieure ISO ePM_{10} 70 % (M5) ou ISO ePM_1 50 % (F7) (voir accessoires) peuvent être utilisés en tant qu'alternative. Tenir compte de la réduction du débit d'air.
Le contrôle et l'entretien périodique du filtre sont nécessaires. Le contrôle automatique des filtres est intégré. Les filtres sont conformes à la norme VDI 6022.

Ventilateur
Le débit d'air peut être régulé en continu via l'unité de commande. Ventilateur centrifuge, silencieux et à haut rendement, en tôle d'acier galvanisée. Groupe moto-turbine libre d'accès pour l'entretien. Entraînement par moteur EC, économique en énergie, vitesse variable, avec rendement élevé. Sans entretien, avec roulements à billes lubrifiés pour une durée de vie optimale.

Batterie à eau chaude
Batterie de chauffage à eau chaude composée de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium pour chauffer l'air extérieur à la température de consigne spécifiée. La régulation est assurée via un module hydraulique (accessoire) à raccorder sur la platine de commande. Il y a une comparaison constante entre la température de consigne et la température mesurée par la sonde d'ambiance (accessoires). Une protection contre le gel est intégrée en standard. Pression de service max 1,6 MPa. Tuyaux de raccordement d'eau avec filetage extérieur.

Raccordement électrique
Boîte à bornes de grande dimension, IP20, à l'extérieur du caisson.

Protection moteur
Arrêt en cas de surchauffe. Redémarrage automatique après refroidissement.

Niveau sonore
Les pressions sonores rayonnées et au refoulement à 1 m (en champ libre) sont données dans le tableau des types. Si nécessaire, un silencieux peut être intégré dans le système de gaine. Le niveau sonore rayonné en tant que pression à 1 m (en champ libre) est également indiqué dans le tableau des types ainsi que dans le tableau en dessous des courbes de performances.

Régulation
La commande à distance est incluse dans la livraison et offre les fonctions suivantes :
- ☐ Fonctionnement avec des débits d'air différents.
- ☐ Horloge hebdomadaire et annuelle.
- ☐ Régulation de la température (au moyen d'une sonde d'air ambiant, acc.).
- ☐ Protection antigel.
- ☐ Activation de l'unité hydraulique (acc.) pour réguler la batterie de chauffage WW. Préréglage de la température min.-/max.
- ☐ Commande d'un ventilateur d'extraction EC.
- ☐ Affichage de la température ambiante, de la commande du ventilateur et de l'encrassement du filtre.

Autres entrées et sorties :
- ☐ Contact alarme.
- ☐ Touche Boost.
- ☐ Interrupteur externe.
- ☐ Entrée pour sondes de qualité de l'air et d'humidité.
- ☐ Entrée pour la sonde de température ambiante.
- ☐ Sortie pour le contrôle des clapets.




Commande à distance avec câble de raccordement (de 10 m) fourni.
Dimensions en mm (l x H x P) 115 x 80 x 25

Type	N° réf.	Débit à l'air libre*	Vitesse max.	Pression sonore		Tension 50 / 60 Hz	Puissance absorbée		Courant absorbé max. total	Schéma de branchement	Temp. air max. à l'entrée de l'appareil	Poids net approx.
				Caisson rayonné	Flux d'air soufflage		Moteur	Chauffage				
		$\dot{V}$ m³/h (max.)	min-1	dB(A) à 1 m	dB(A) à 1 m	Volt	kW	kW	A	N°	+°C	kg
ALB EC 60/35 WW	06536	4070	2650	63	80	400, 3N~	1,03	–	1,90	1371	40	70

* Volume réduit d'env. 5 % avec l'utilisation d'un filtre ISO ePM_{10} 50 % (M5), d'env. 15 % avec l'utilisation d'un filtre ISO ePM_1 50 % (F7).

Courbes de performances ALB EC 60/35 WW

Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L_{WA}	Rayonnée	dB(A)	71	71	77	69	61	59	55	47
L_{WA}	Aspiration	dB(A)	86	82	93	83	73	70	67	70
L_{WA}	Refoulement	dB(A)	88	84	87	84	83	80	75	75

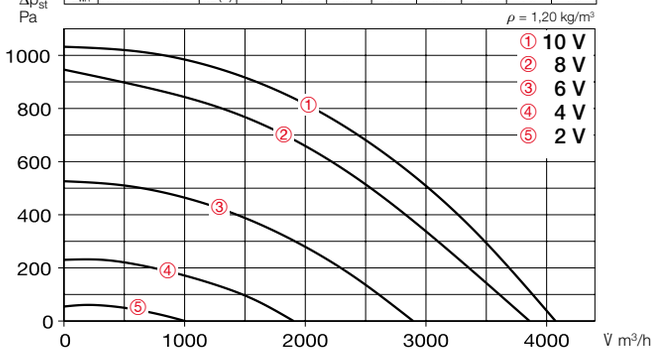

Refoulement libre					
Tension V	**n** min⁻¹	**V̇** m³/h	**P** W	**I** A	**Lp** dB(A)
10	2606	4077	860	1,54	63
8	2433	3861	712	1,32	62
6	1841	2906	336	0,68	56
4	1221	1901	120	0,3	47

Accessoires

Module hydraulique
WHSH HE 24V (0-10 V) N° 08318
Pour le réglage de la puissance de chauffe de la batterie à eau chaude en liaison avec une sonde de gaine/d'ambiance. Avec indicateur de température départ/retour, pompe, servomoteur, vanne mélangeuse, dispositif anti-thermosiphon, coque d'isolation thermique et flexibles de raccordement.



Filtres de rechange et filtre anti-pollen
– ISO Coarse 90 % (G4)
ELF-ALB 280/4/60/35 G4 N° 03649
– Classe de filtration ISO ePM_{10} 70 % (M5)
ELF-ALB 280/4/60/35 M5 N° 03650
– Classe de filtration ISO ePM_1 50 % (F7)
ELF-ALB 280/4/60/35 F7 N° 03654
Filtres à cassette largement dimensionnés pour une durée de vie importante. Cond. = 3 unités



Sonde d'air ambiant – qualité de l'air
AIR1/KWL-CO2 0-10V N° 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V N° 20252
Pour mesurer la concentration en CO_2, ou l'humidité relative. Raccordement d'une sonde au maximum. Dim. en mm (l x h x p) 85 x 85 x 27




Sonde d'air ambiant – température
TFR-ALB/KWL N° réf. 07277
Pour mesurer la température ambiante et commander le ventilateur en fonction de la valeur de consigne. Dim. en mm (l x h x p) 80 x 80 x 25



Câble de raccordement
ALB EC-SK 20 20 m N° 06816
ALB EC-SK 40 40 m N° 06817
Montage entre ALB et la commande à distance ainsi qu'entre ALB et TFR-ALB/KWL.

Pièce de transformation – symétrique
ALB-ÜS 280/4/60/35 N° 07516
De la bride de l'appareil sur des systèmes de conduits circulaires.

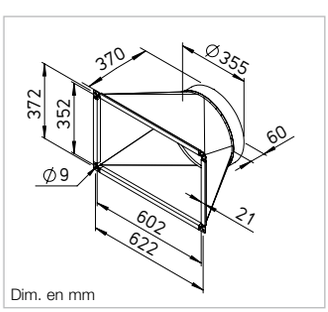

Dim. en mm

Clapet anti-retour, motorisé
RVM 355 N° réf. 02579
Évite les entrées d'air froid en cas d'arrêt de l'appareil. Actionnement automatique via le fonctionnement du ventilateur, avec servomoteur à ressort de rappel. Position de montage au choix, force de fermeture selon la position de montage et la puissance du ventilateur.



Manchette souple
FM 355 N° réf. 01675
Pour limiter la transmission du bruit, avec 2 colliers inclus.



Contre bride circulaire
FR 355 N° réf. 01205
En tôle d'acier galvanisée, pour le raccordement des conduits.



Manchette souple
VS 60/30 N° réf. 05697
Avec deux brides pour le raccordement flexible sur un réseau de gaines.



Contre-bride
GF 60/30 N° réf. 06922
Profil en acier galvanisé, prévu pour le raccordement sur gaines.



Registre de réglage pour montage sur gaines
JVK 60/30 N° réf. 06913
Châssis avec deux brides de raccordement. Mécanisme de réglage hors du flux d'air. Servomoteur, cf. STM, accessoires.



Adaptateur circulaire
FSK 60/30 N° réf. 00834
Permet l'intégration économique de ventilateurs rectangulaires dans des réseaux de gaines rondes Ø 315 mm.



Silencieux rectangulaire
KSD 60/30-35 N° réf. 08730
Peut être monté à l'aspiration et au refoulement d'un ventilateur.



Autres accessoires	**Page**
Silencieux	566 ++
détails module hydraulique	564 ++
conduits de ventilation flexibles, grilles de ventilation, adaptateurs circulaires, clapets	637 ++
bouches de ventilation	664 +

Remarque
L'intégration d'un filtre ELF-ALB 60/35 F7 (ISO ePM_1 50 % (F7)) répond aux critères de la norme VDI 6022.

Remarque	**Page**
Conseils pour l'étude de projet	10 ++