Zusatzblatt Nr. 85 656
zur Montage- und Betriebsvorschrift: KWL_EC_800S_1800S_2600S (Druckschrift-Nr. 82 901)
für Helios Standgeräte KWL EC 800 S, KWL EC 1200 S, KWL EC 1800 S und KWL EC 2600 S

WARNUNG / WARNING / ATTENTION ⚠

⚠ Vor allen Montage- und Installationsarbeiten ist das KWL-Gerät allpolig vom Netz zu trennen!

Montage

1. Zur Verlegung des Kondensatablaufs bzw. Warmwasser-Heizregisters, im Blech die entsprechenden Ausbruchstellen (je nach Aufstellung von Gerät und Anschlüssen) ausbrechen um den Zugang zu ermöglichen (Abb.1/2).

VORSICHT ⚠

⚠ Verletzungsgefahr! Blechkanten können scharfkantig sein! Zange verwenden (Abb.2).

Abb.1


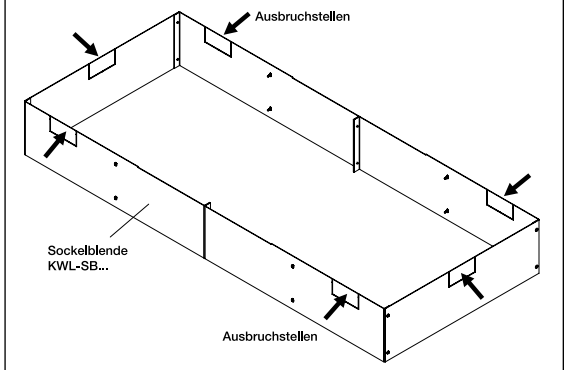


Abb.2

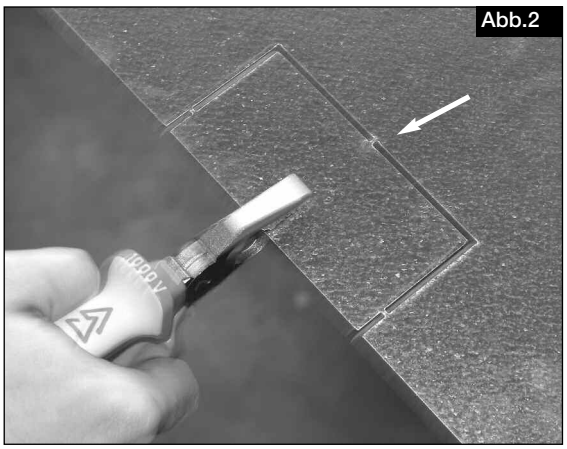

2. Die beiden gekanteten Sockelblendenteile zusammenführen (Abb.3)
3. Anschließend beide Blendenteile mit zwei Blechschrauben verbinden (Abb.4)

Abb.3


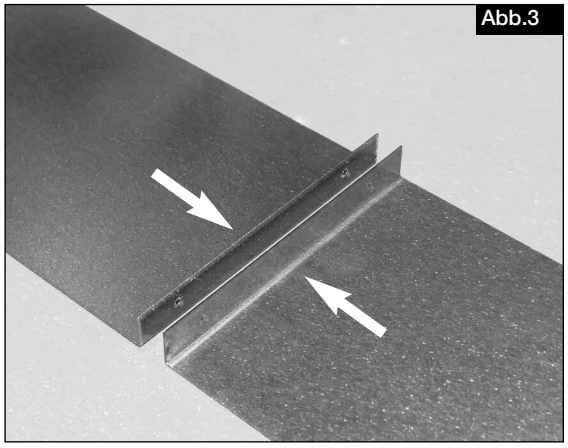


Abb.4

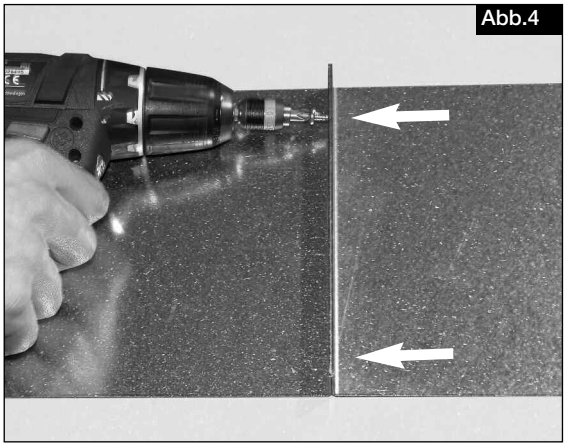


4. Sockelblende an der Unterseite des Gerätes ansetzen (Abb.5).
   Darauf achten, dass bei der Montage die Ausbruchstellen in der Sockelblende nach oben zeigen (Abb.6).
5. Zur Position des Kondensatsiphons den Hinweisaufkleber am Gerät beachten (Abb.6).

Abb.5




Abb.6

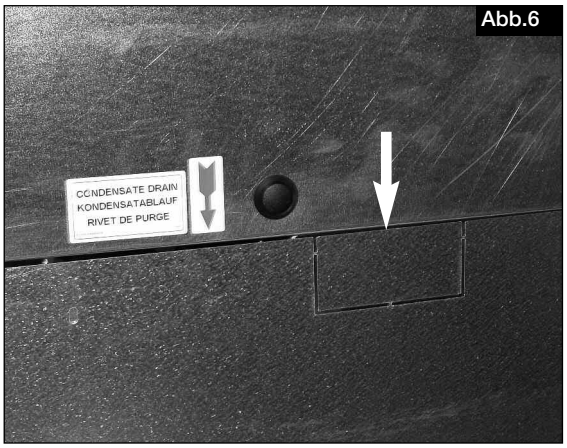

6. Sockelblende am Gerätefuß mittig und an den Ecken verschrauben (Abb.7 und Abb.8).



Abb.7

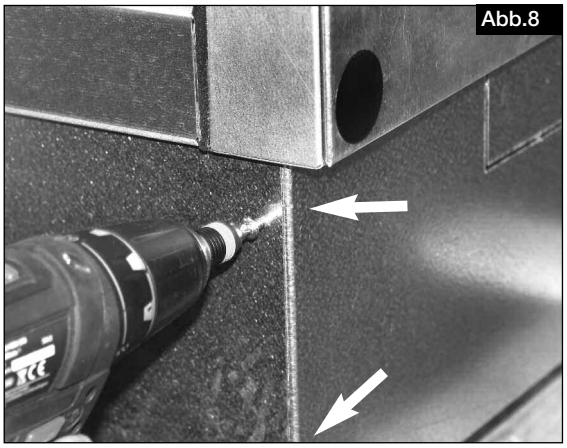
Abb.8

7. Fertig montierte Sockelblende am KWL-Standgerät (Abb.9).



Abb.9

DIE MARKE DER PROFIS

Service und Information / service and information / Service et information
D HELIOS Ventilatoren GmbH & Co · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck
F HELIOS Ventilateurs · Z.I. La Fosse à la Barbière · 2, rue Louis Saillant · 93605 Aulnay sous Bois Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ