
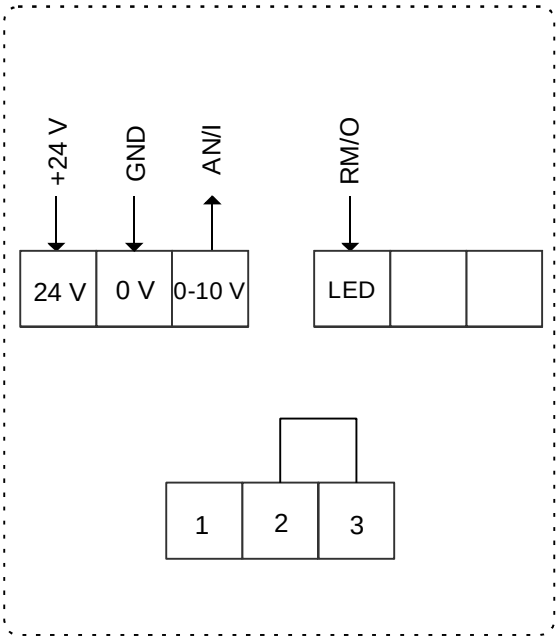



0-10 V

0,2 V	- 1 V =	Stopp
2 V	- 4 V =	Unterwegs
5 V	- 7 V =	Zuhause
8 V	- 10 V =	Intensivlüftung

Anschlussplan: siehe ss_1433 in der Montage- und Betriebsvorschrift Ihres Gerätes

Betrieb mit externer Nachtabsenkung

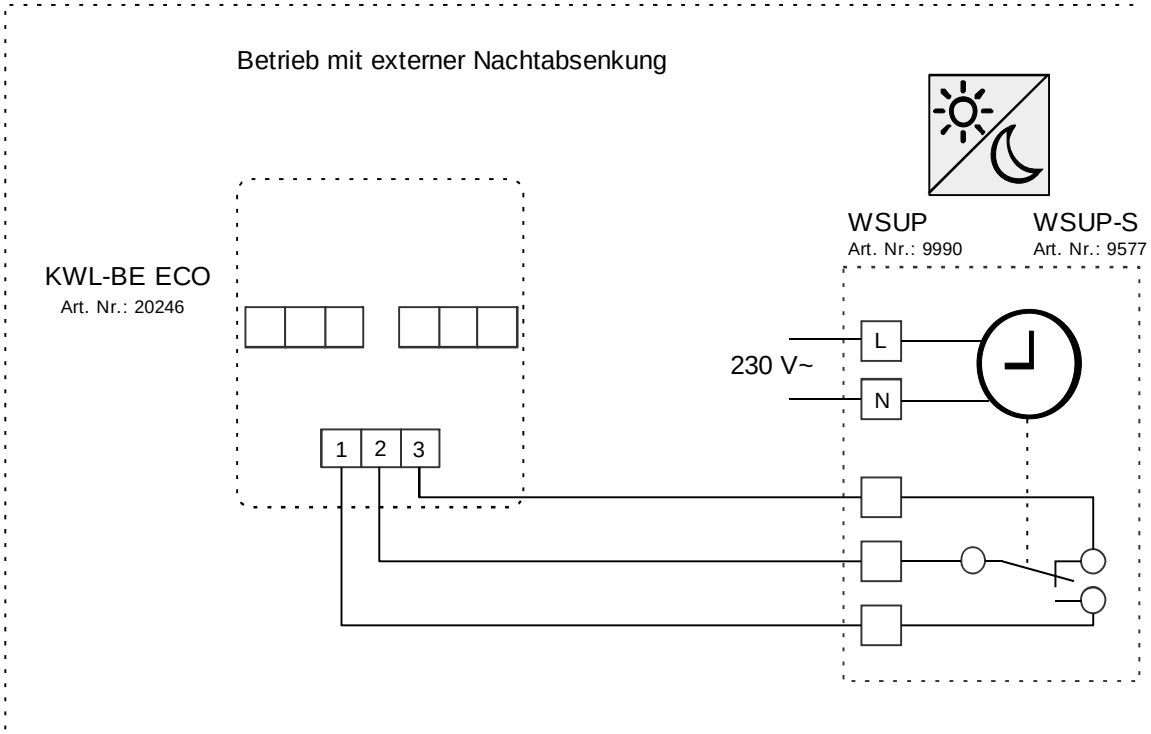


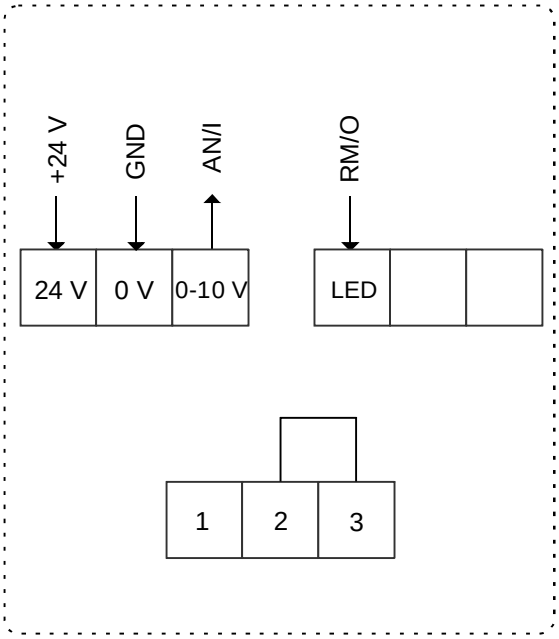


0-10 V
0,2 V - 1 V = stop
2 V - 4 V = away
5 V - 7 V = home
8 V - 10 V = bust

Wiring diagram: see ss_1433 in the device assembly and operating instructions of your device

Operation with external night setback

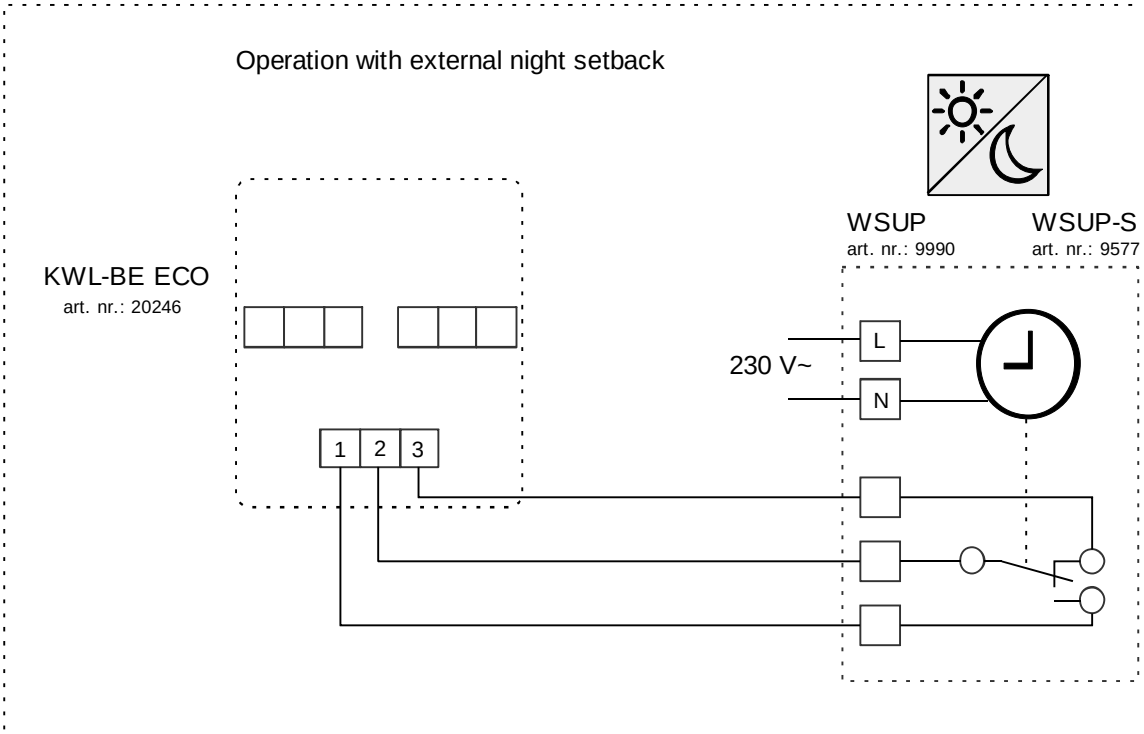

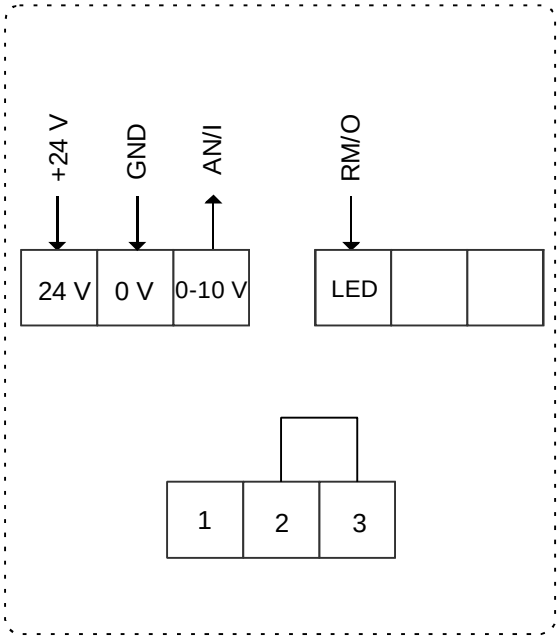

0-10 V

0,2 V	- 1 V =	Stop
2 V	- 4 V =	En Déplacement
5 V	- 7 V =	à la maison
8 V	- 10 V =	ventilation intensive

Schéma de câblage : voir ss_1433 dans les instructions d'installation et d'utilisation de votre appareil

Opération avec revers nocturne externe

