

Versorgung 1~ Geräte

Hauptschalter

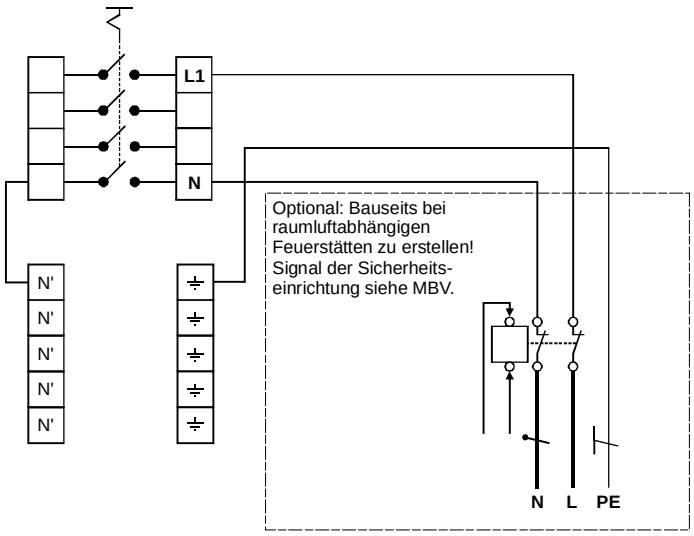

Versorgung 3~ Geräte

Hauptschalter

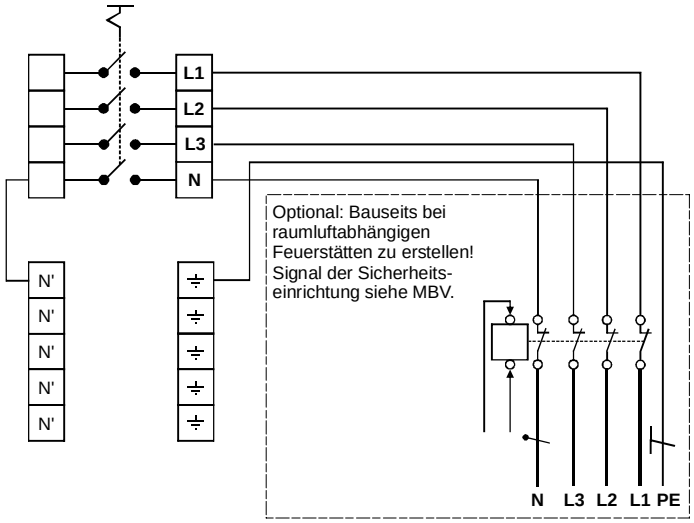


Max. Strom der 24V Versorgung: 0,54 A


Strom der Einzel-Komponten: WHSH - 104 mA
CO2 - 25 mA, Peakstrom 200 mA
FTF - 25 mA
VOC - 25 mA
BWM - 41 mA

Anschlussmöglichkeiten für 1~ und 3~ Geräte


Mischerventil

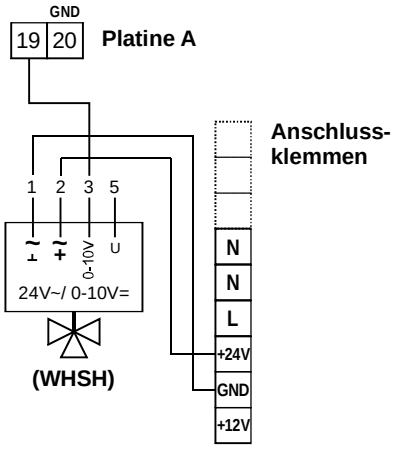

Bedienteil

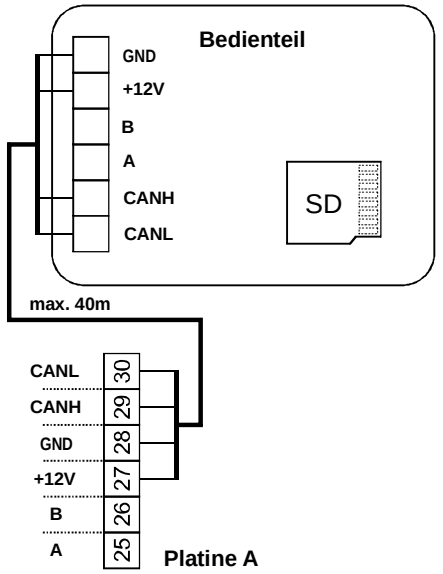

Luftqualitätssensor

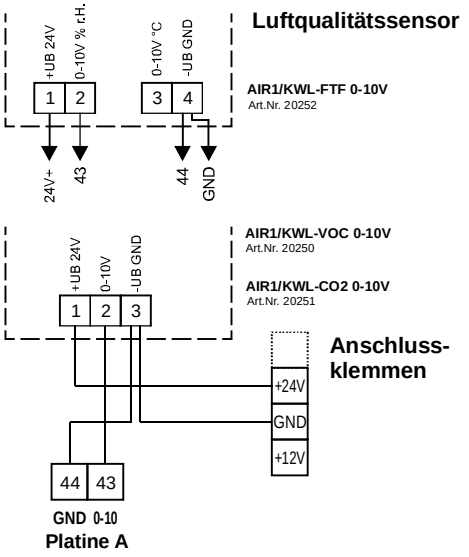

Platine A

Betriebs-meldung Ventilatoren

250V~
max. 2A




Störmeldung

250V~
max. 2A



Boost Modus


12V / 5mA



Potentialfrei

Feuer, Notfall-kontakt / Präsenz-melder (BWM)


12V / 5mA



Potentialfrei


Externe Steuerung AN /AUS

12V / 5mA



Potentialfrei


Raumtemperatur-fühler



RS485




Modbus



Platine B

Wasserpumpe


250V~
max. 2A

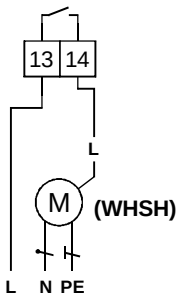


S.1 S.2 S.3

D E F

Supply 1~ devices

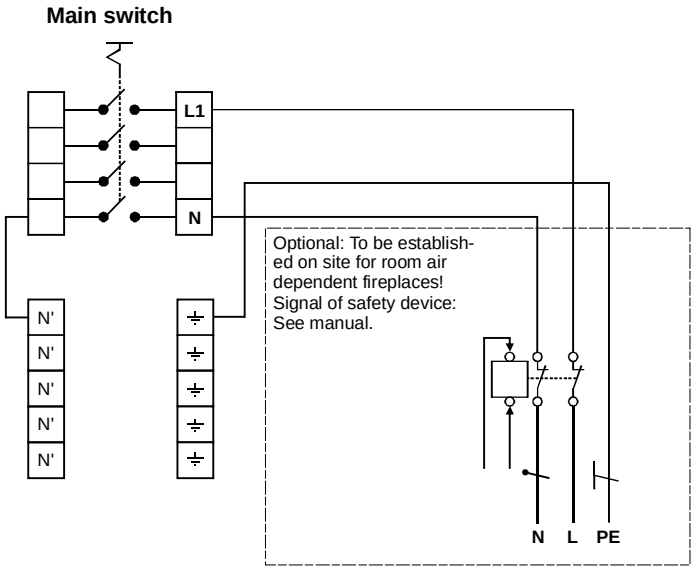


Supply 3~ devices

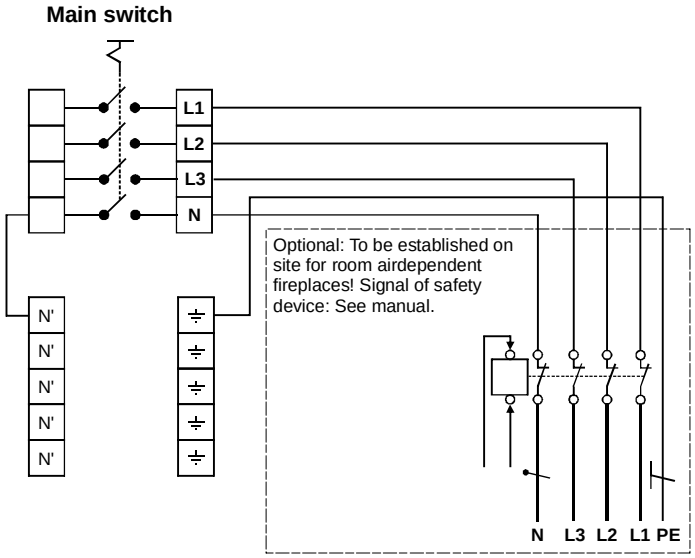



Max. Current of the 24V supply: 0.54 A

Current of individual components: WHSH - 104 mA
CO2 - 25 mA, peak current 200 mA
FTF - 25 mA
VOC - 25 mA
BWM - 41 mA


Connection options for 1 ~ and 3 ~ devices

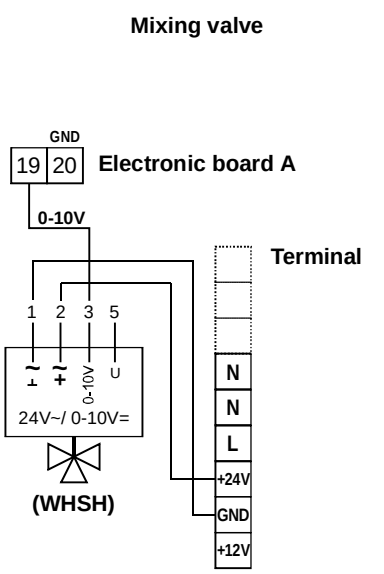

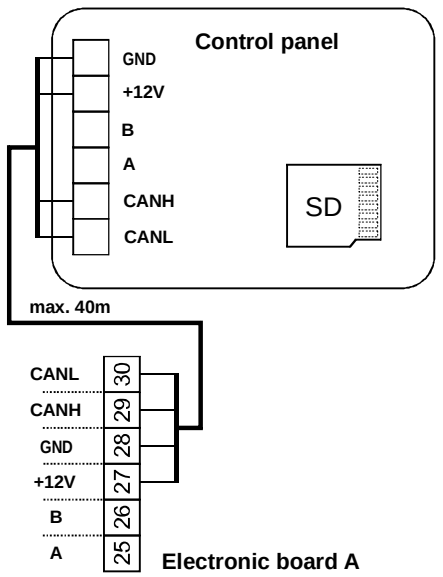


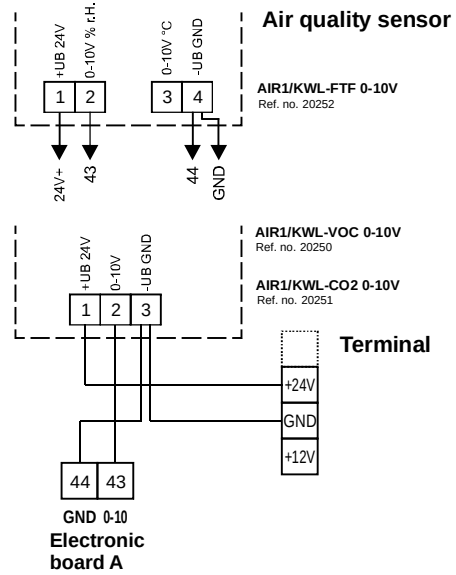


Electronic board A

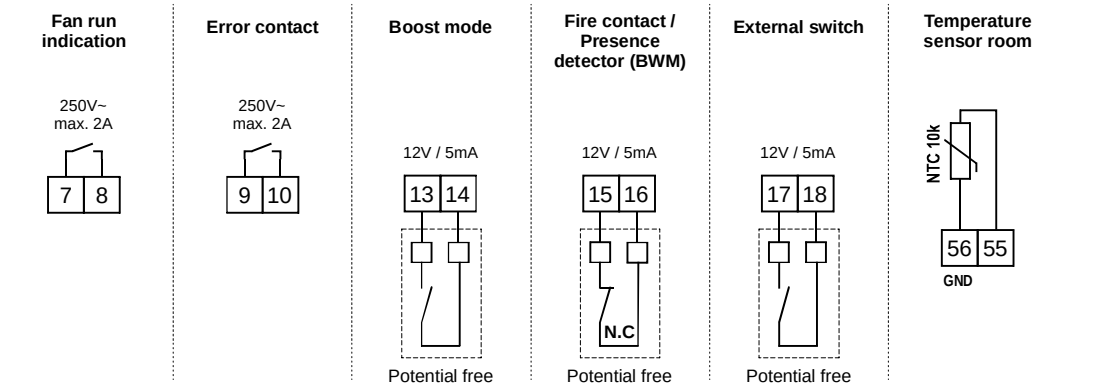






Electronic board B

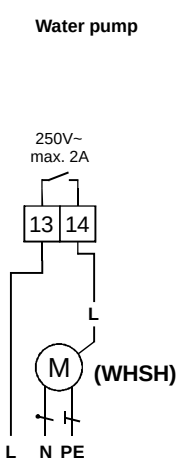


Fournir 1~ appareils

Interrupteur principal

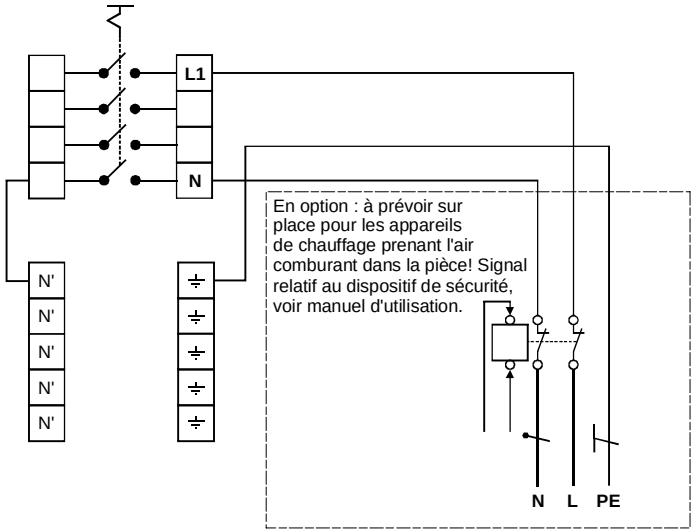

Fournir 3~ appareils

Interrupteur principal

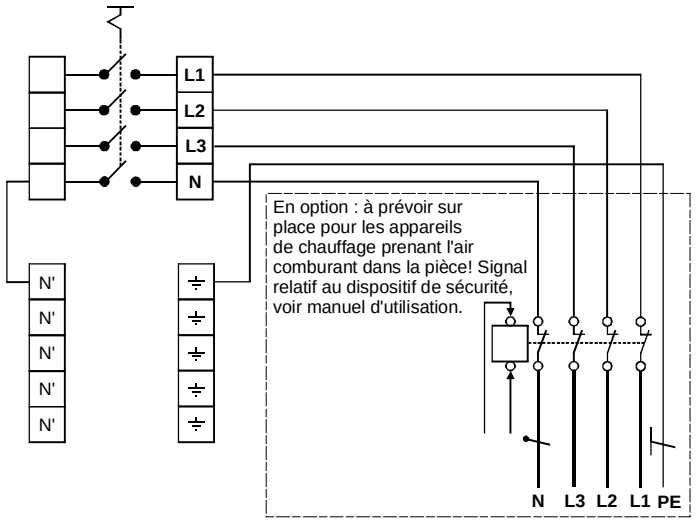


Options de connexion pour les appareils 1 ~ et 3 ~


Courant max de l'alimentation 24V: 0,54 A

Courant des différents composants: WHSH - 104 mA
CO2 - 25 mA, courant de pointe 200 mA
FTF - 25 mA
VOC - 25 mA
BWM - 41 mA


Vanne de mélange

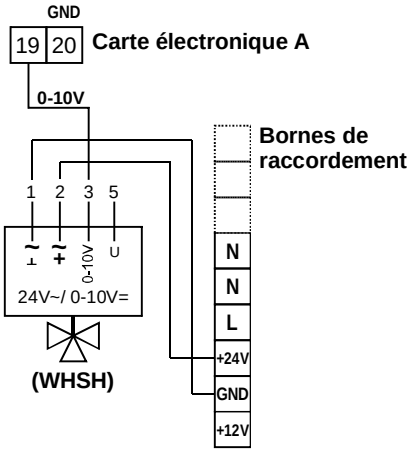


Commande à distance

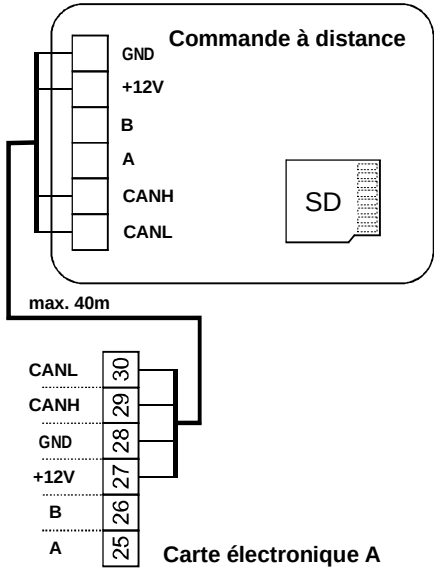

Sonde de qualité d'air

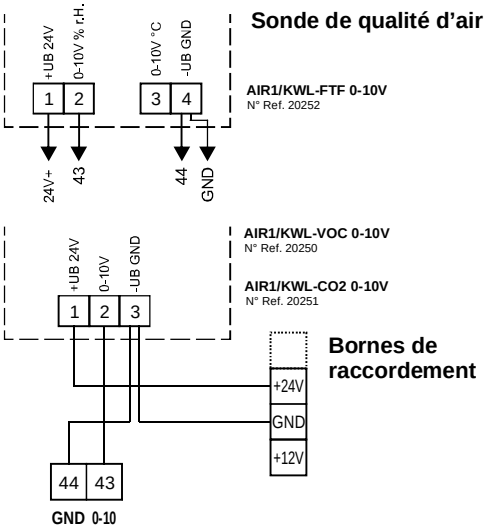


Carte électronique A

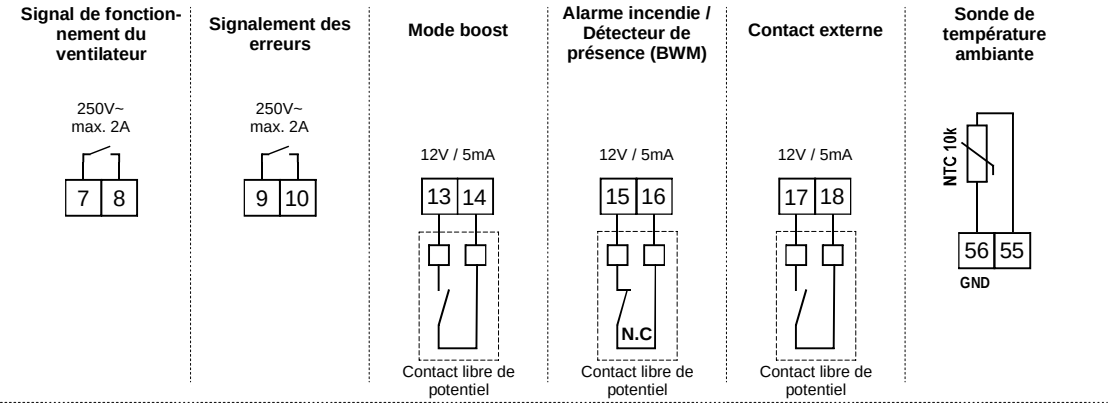

Carte électronique B

Circulateur (circuit eau)

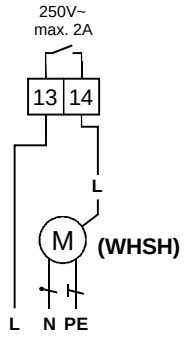

RS485



Modbus

