

AIR1 XC 3200

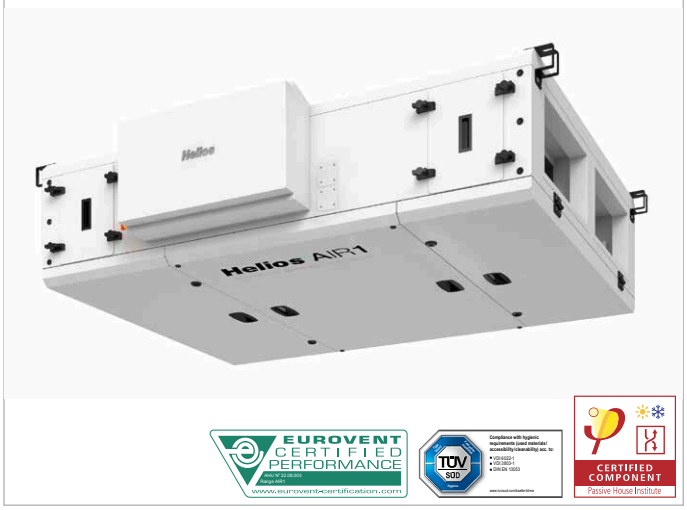

Courbe AIR1 XC 3200

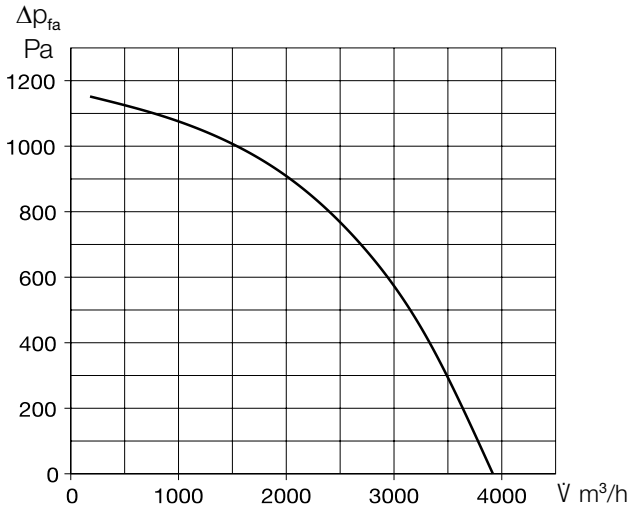

Type d'appareil

	AIR1 XC 3200 L	AIR1 XC 3200 R
N° réf.	04334	40119
Échangeur	à contre-courant	à contre-courant

Données techniques

Données mécaniques	
Domaine d'utilisation	Intérieur
Position de montage	Plafond
Accès de service	côté et dessous
Débit d'air min.	520 m³/h
Débit d'air max. (ERP)	2.620 m³/h (1)
Débit d'air max. (avec soufflage libre)	3.850 m³/h
Poids, appareil prêt à l'emploi	370 kg
Classe de l'env selon NF EN 1886	T2 / TB2 / D2
Filtre air neuf	ISO ePM$_1$ 55% (F7) (2)
Filtre air repris	ISO ePM$_{10}$ 50% (M5) (2)
Température du fluide véhiculé (air)	-20 à +50 °C
Température ambiante (lieu d'installation)	0 à +50 °C
Indice de protection	IP31
Données électriques	
Gestion technique centralisée (GTC)	BACnet, Modbus TCP/IP
Tension / Fréquence	400 V 3N ~, 50 Hz
Puissance max. des ventilateurs	2 x 1300 W
Puissance max. du préchauffage élec.	10.500 W
Courant nominal	
– Centrale	20,9 / 20,9 / 15,5 A (3)
– Chauffage électrique	15,2 / 15,1 / 15,1 A (4)
– Total max.	36,1 / 36 / 30,6 A
Raccordement selon le schéma N°	1316


(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 250 Pa
(2) = autres classes de filtres : voir les accessoires en option
(3) = préchauffage électrique inclus
(4) = accessoire en option

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique L_{WA} dB(A) avec pression ext. de 250 Pa			
	1.000 m³/h	2.200 m³/h	2.620 m³/h
Air pulsé (L_{WA})	69	78	82
Air repris (L_{WA})	54	63	67
Air neuf (L_{WA})	55	64	68
Air rejeté (L_{WA})	69	79	83
Niveau de pression acoustique L_{PA} dB(A) rayonné par le caisson			
	1.000 m³/h	2.200 m³/h	2.620 m³/h
Rayon du caisson à 1 m	35	43	47
Rayon du caisson à 3 m	25	33	38
Rayon du caisson à 5 m	21	39	33


La puissance acoustique au niveau des raccordements est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression acoustique est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Plans et dimensions AIR1 XC 3200 L

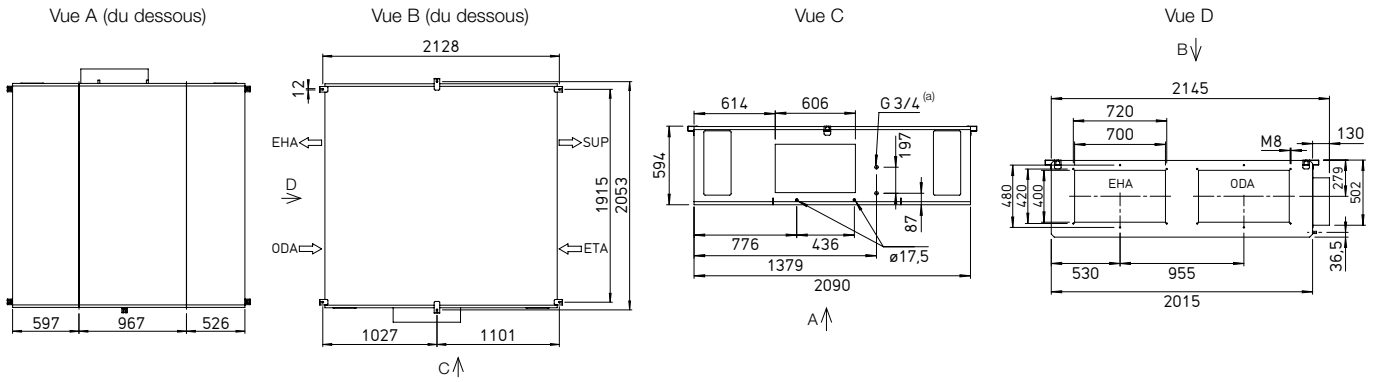

Dim. en mm (a) Filetage intérieur ODA : air neuf EHA : air rejeté ETA: air repris SUP : air pulsé

Plans et dimensions AIR1 XC 3200 R

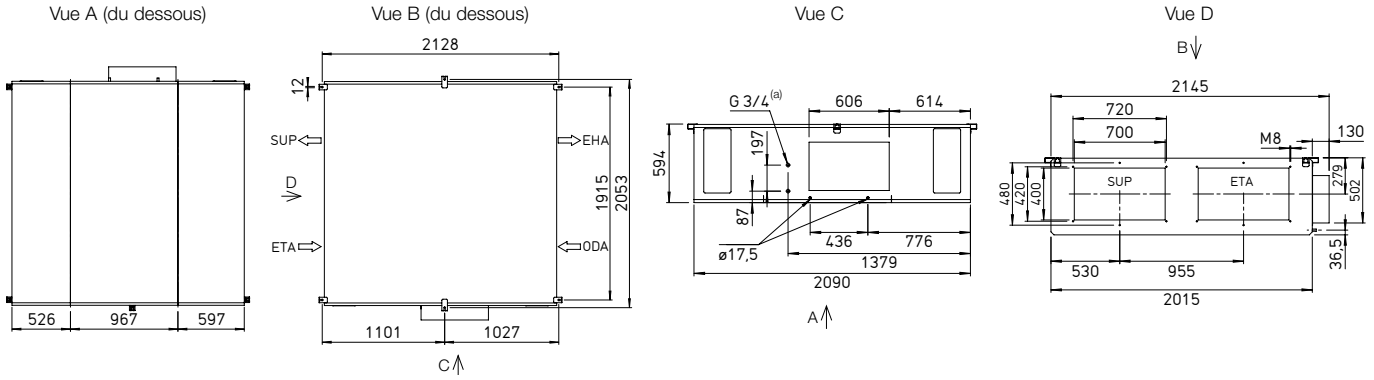

Dim. en mm (a) Filetage intérieur ODA : air neuf EHA : air rejeté ETA: air repris SUP : air pulsé

Accessoires

Batteries de chauffage et de refroidissement		
Post-chauffages		
AIR1-ENH XC 3200 électrique, interne	N° réf. 02489	P 94
AIR1-NH WW XC 3200 L à eau chaude, interne	N° réf. 03663	P 96
AIR1-NH WW XC 3200 R à eau chaude, interne	N° réf. 40124	P 96
Module hydraulique de la batterie de chauffe à eau chaude		
WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	N° réf. 08318	P 96
Batteries de refroidissement		
AIR1-KR KW XC 3200 L à eau glacée, externe	N° réf. 04190	P 98
AIR1-KR KW XC 3200 R à eau glacée, externe	N° réf. 40129	P 98
AIR1-CO DX XC 3200 L Change-over, externe	N° réf. 40368	P 104
AIR1-CO DX XC 3200 R Change-over, externe	N° réf. 40373	P 104
AIR1-SM DX (1) Module de régulation	N° réf. 40408	P 110

Ventilation		
Clapet de fermeture à lamelles		
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500	N° réf. 06003	P 111
Manchette souple à brides		
AIR1-VS 70/40	N° réf. 07408	P 113
Câble de liaison équipotentielle		
PAK M8	N° réf. 40812	P 113
Pièce de transformation rectangulaire-rond		
AIR1-ÜS XC 3200/XVP 3500 (DN 450)	N° réf. 04365	P 112

Evacuation des condensats		
Pompe à condensat		
AIR1-KP XC 2200-3200	N° réf. 06868	P 114
Siphon à boule		
AIR1-KS D pour les appareils montés au plafond et les batteries de refroidissement	N° réf. 07170	P 114

(1) = Accessoires nécessaire au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.

Régulation		
Commandes à distance		
AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 119
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 119
Câbles de raccordement des commandes à distance		
AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 119
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 119
Sondes		
AIR1/KWL-VOC 0-10V sonde de COV	N° réf. 20250	P 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V sonde CO_2	N° réf. 20251	P 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V sonde hygro. et de temp.	N° réf. 20252	P 119
AIR1-CO2 K Sonde CO_2, montage en gaine	N° réf. 07124	P 119
Convertisseur de signal pour sondes		
AIR1-SK	N° réf. 06019	P 120
Kit d'extension pour la régulation en pression constante		
AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 120
Détecteurs de fumée de canalisation avec homologation VdS		
RMK	N° réf. 04982	P 120
Détecteur de fumée de gaine avec homologation DIBt		
KRM	N° réf. 40825	P 120
KRM-MK Console de montage pour KRM	N° réf. 40826	P 120
KRM-G Boîtier de protection	N° réf. 40847	P 120
KRM-MKG Console de montage pour boîtier de protection	N° réf. 40848	P 120

Filtres à air		
Filtres de rechange et autres classes de filtres		
ELF-AIR1 XC 3200/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02175	P 121
ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02226	P 121
ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02286	P 121
Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de rechange d'origine est obligatoire.		