

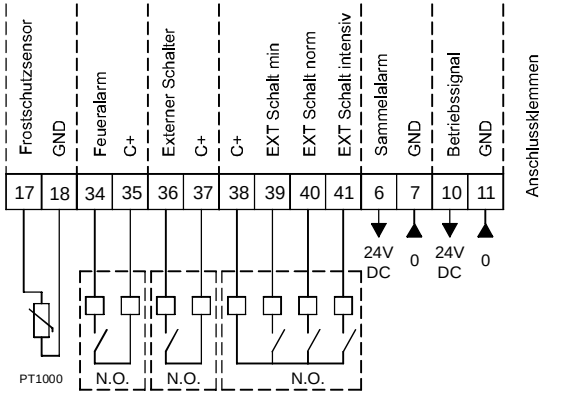


BACNET & MODBUS


CORRIGO E282W-3

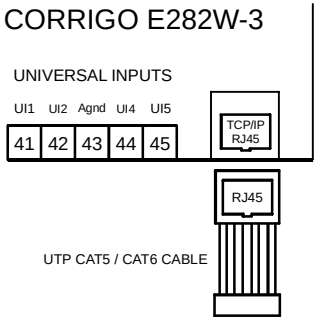


AIR1 CAP

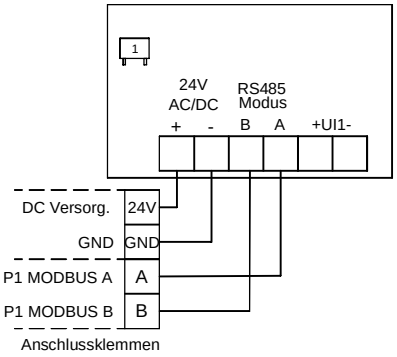


Y3 Mischventil Kaltwassersatz

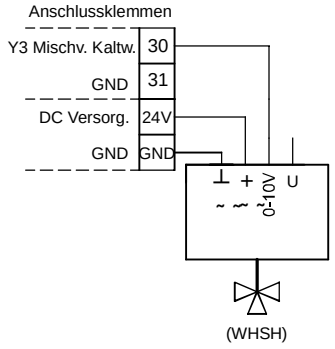


Warmwasser Nachheizung

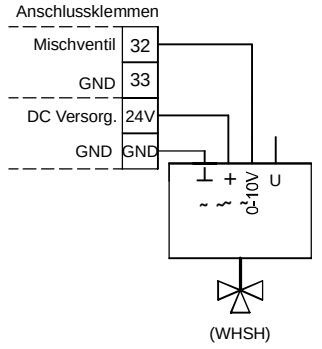

Luftqualitätssensoren

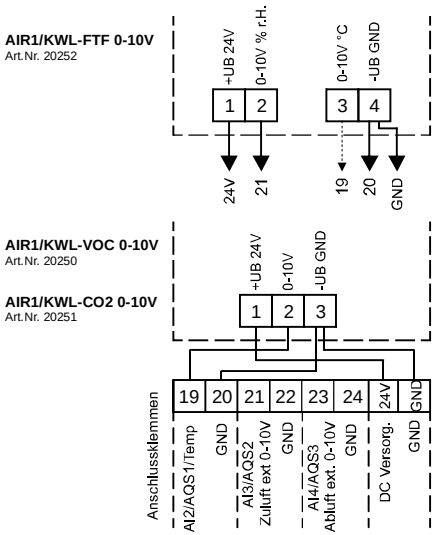

Air1 Co2 K

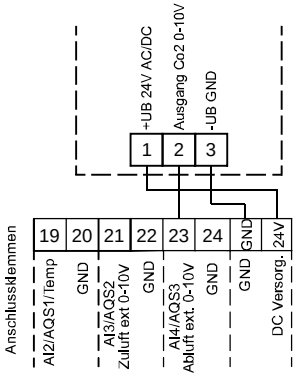


19-20: Luftqualitätssensor 1 oder Temperatur-Sensor (Temperaturausgang AIR1/KWL-FTF 0-10V)


21-22: Luftqualitätssensor 2

23-24: Luftqualitätssensor 3

Außenluft-Fortluft-Klappe

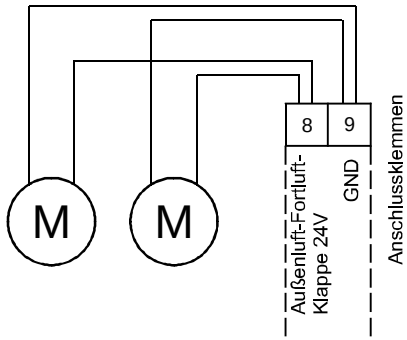


Pumpen

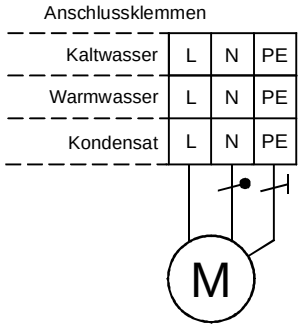


Stromversorgung

Mit Vorheizung 3,6kW, Nachheizung (4,5kW) oder Vor- und Nachheizung




Ohne Vor- und Nachheizung, mit Vorheizung 2,6kW




Leitungsquerschnitt: 4mm²


AIR1-BE TOUCH 2

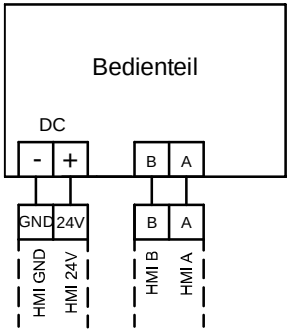

AIR1-BE ECO

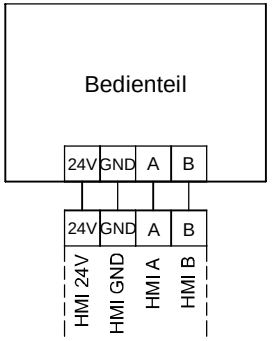


DX UNIT

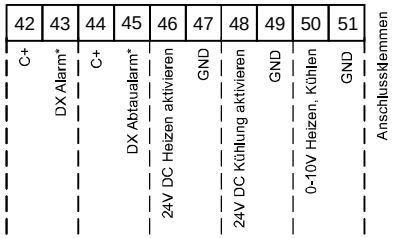

*potentialfrei


85499 326 SS-1507 22.06.23

D

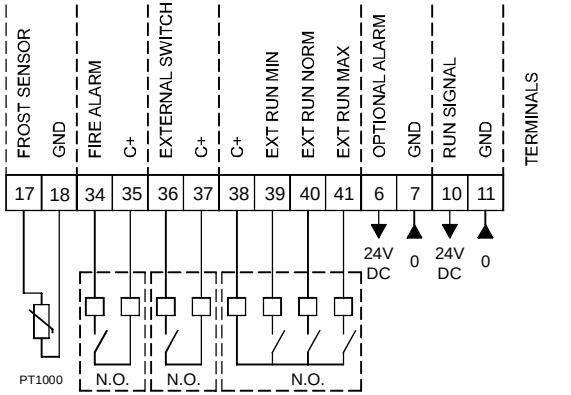


BACNET & MODBUS


CORRIGO E282W-3

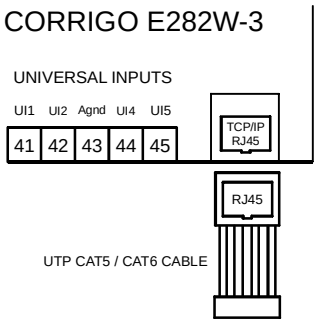


AIR1 CAP

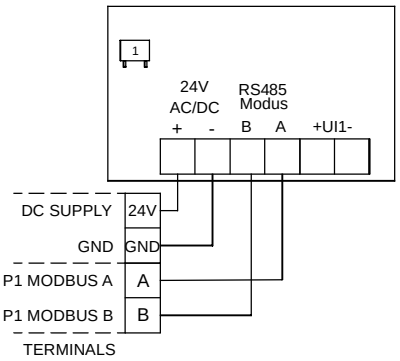


Y3 COOLING VALVE

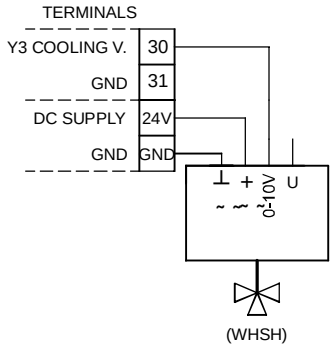


WATER HEATER

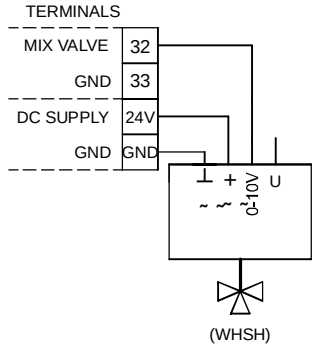

Air Quality Sensors

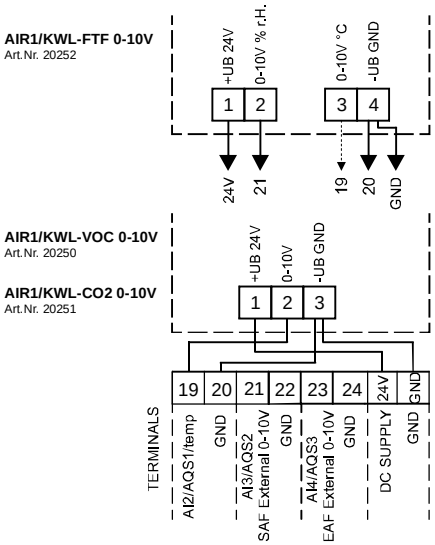

Air1 Co2 K

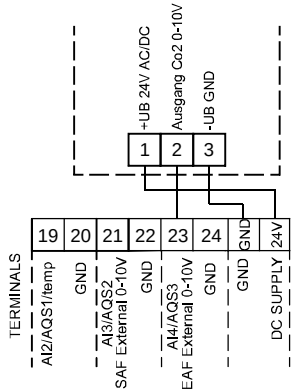


19-20: Air Quality Sensor 1 or temperature sensor (temp output AIR1/KWL-FTF 0-10V)


21-22: Air Quality Sensor 2

23-24: Air Quality Sensor 3

ODA/EHA DAMPER

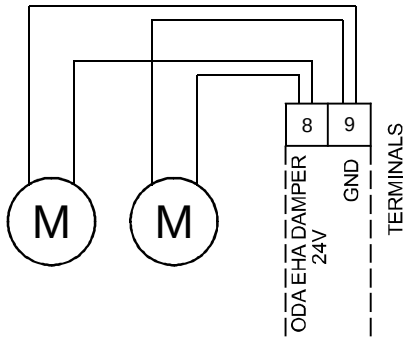


PUMP WW/CW/DRAINAGE

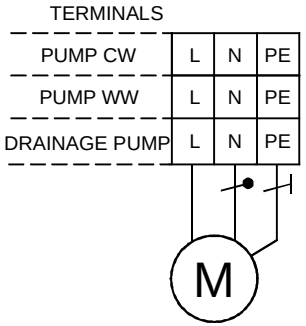


UNIT POWER SUPPLY

With pre-heating 3.6kW, after-heating (4,5kW) or pre- and after-heating




Without pre- and after-heating, with pre-heating 2,6kW




Cable cross-section: 4mm²


AIR1-BE TOUCH 2

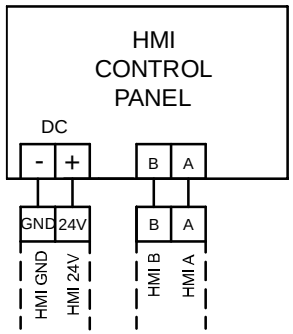

AIR1-BE ECO

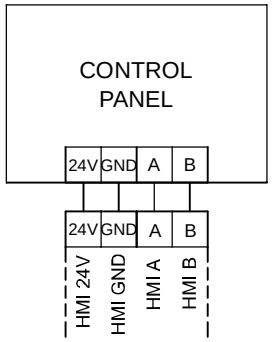


DX UNIT

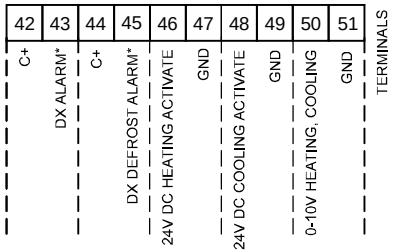


*potential free

E

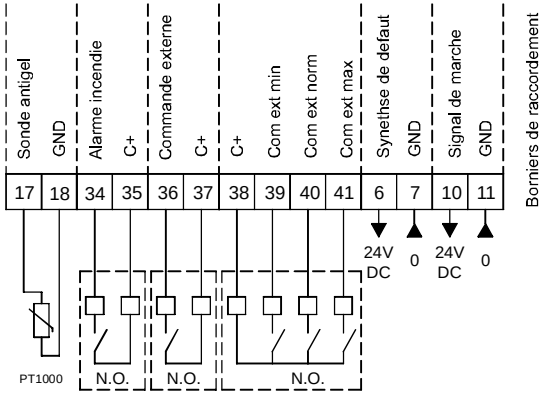


BACNET & MODBUS


CORRIGO E282W-3

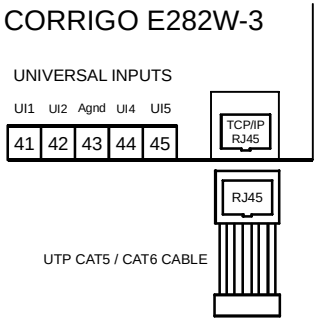


AIR1 CAP

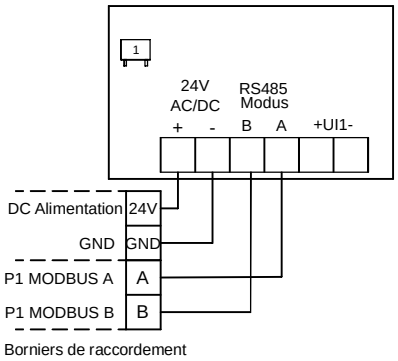


Y3 vanne trois voies batterie eau glacee

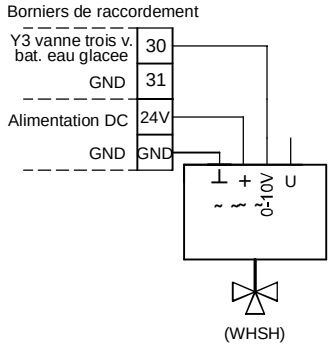


Réchauffage eau chaude

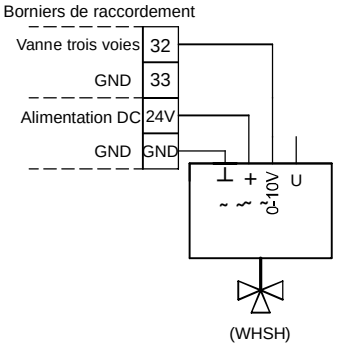

Sondes de qualité d'air

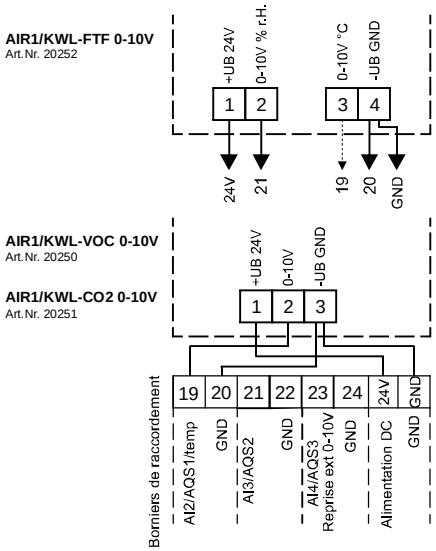

Air1 Co2 K

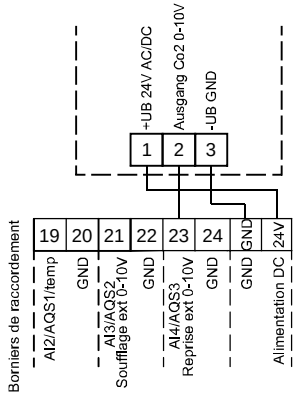


19-20: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)


21-22: Sonde de qualité d'air 2

23-24: Sonde de qualité d'air 3

Registre d'évacuation d'air extérieur

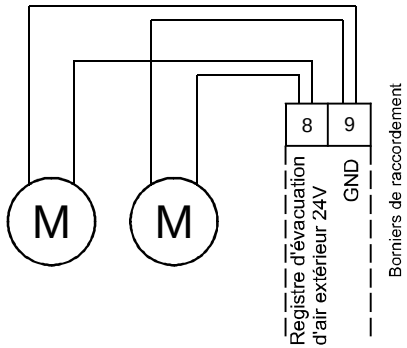


Pompe

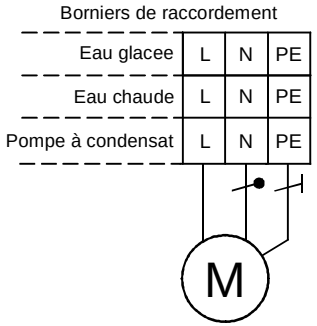


Alimentation generale

Avec préchauffage 3.6kW, postchauffer (4,5kW) ou pré et post-chauffage




Sans pré- et post-chauffage, avec préchauffage 2,6kW




section de câble: 4mm²


AIR1-BE TOUCH 2

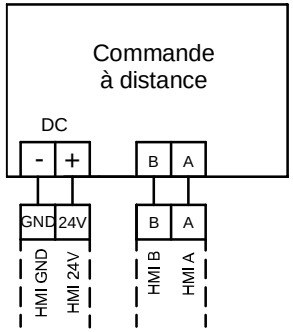

AIR1-BE ECO

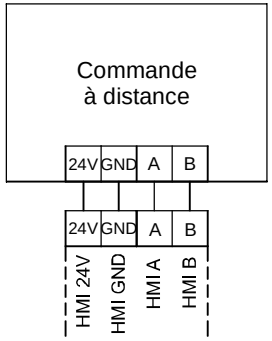

DX UNIT

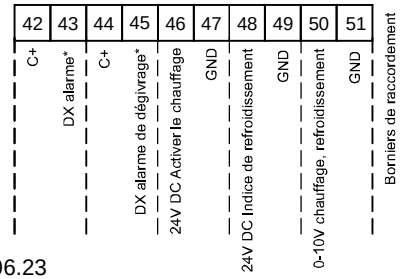

*sans potentiel

85499 326 SS-1507 22.06.23

F