HELIOS
LUFTTECHNIK

ELEKTROSCHEMA


Brandschutzklappen Steuerung


Konzept:
Helios - SLC24-16B

Industriegehäuse mit Sichtfenster, B600, H400, T200, Bandung rechts
Datum: 21.02.2023

Schema Nummer
BSKS-16/S


SGK Schrank	
Fabrikat:	ELCASE
Typ:	NSYS3D4620T
Norm:	IEC 62208
Schutzart:	IP 66 / IK08
Material:	Stahlblech
Farbe:	RAL 7035
Abmessung mm:	B600xH400xT200
Sockelhöhe mm:	-
Kabeleinführung:	oben / Flansch
Abdeckung:	-
Türe:	Sichtfenster
Bandung:	rechts
Schloss:	Doppelbart

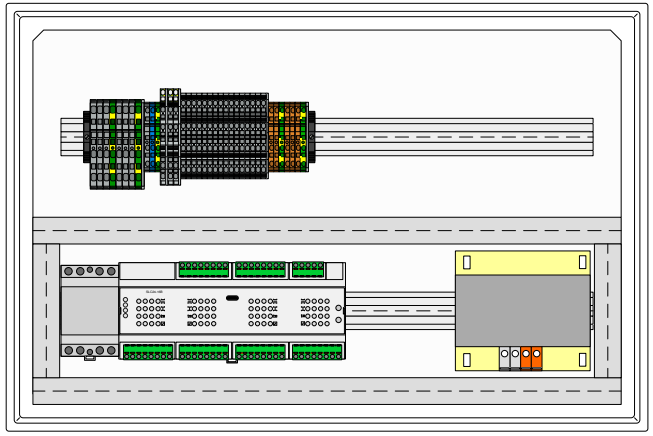

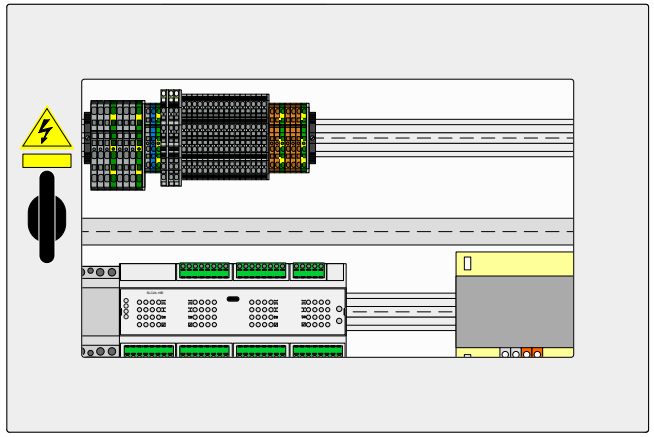

			Datum	15.10.18	HELIOS LUFTTECHNIK	Kunde	Titel: Dispo SGK_572_3R	Ort / Anlage
			Bearb.				Projekt: Brandschutzklappen Steuerung	BSKS-16/S
			Gepr.					Blatt Nr. 2 / Idx. -
Änderung	Datum	Visum	Index	-	Helios Ventilatoren AG, Tannstrasse 4, 8112 Otelfingen			< 1 3 >

www.macschema.ch, E6.5, (0061)

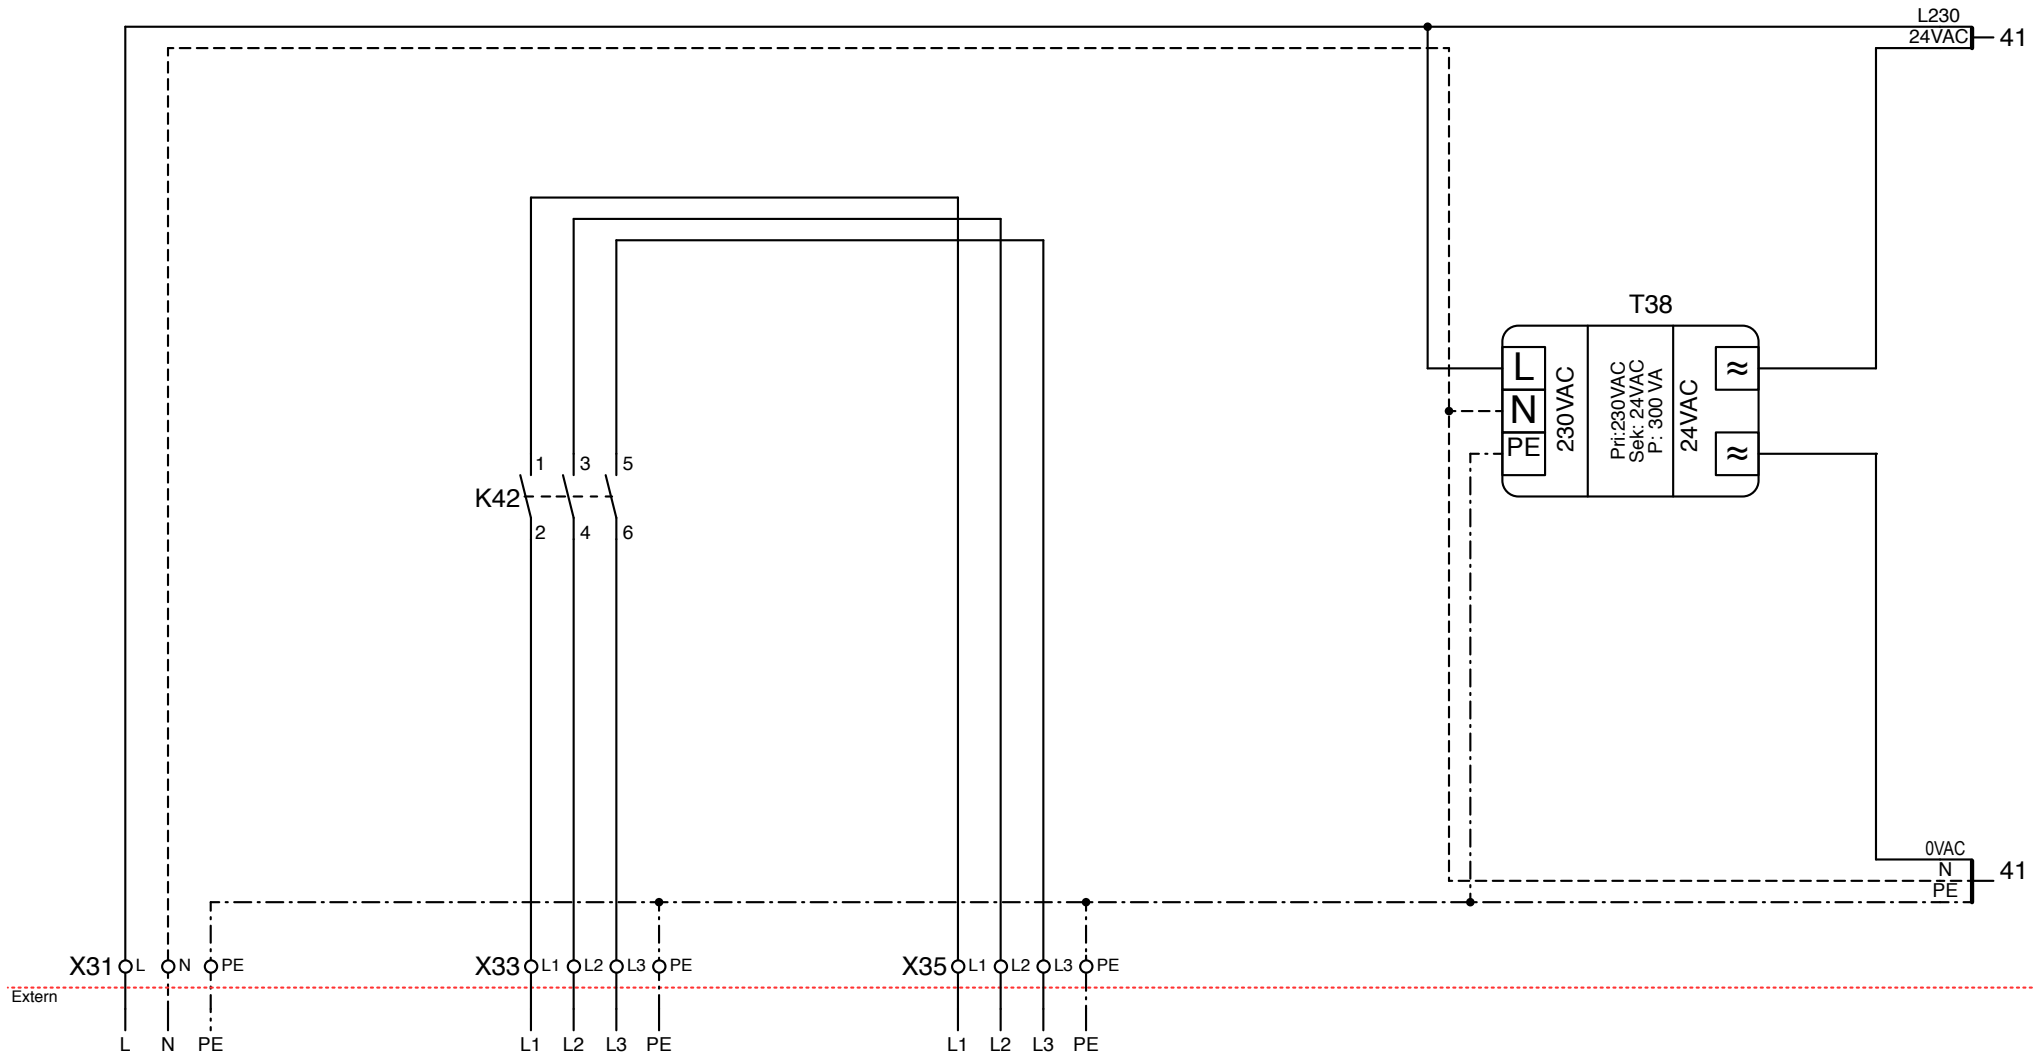

Einspeisung
230V ~50Hz
3x1.5mm² 13A

Von:
Schema:
Blatt:

Einspeisung
3x400V ~50Hz
4x2.5mm² 16A AC3

Von:
Schema:
Blatt:

Abgang
3x400V ~50Hz
4x2.5mm² 16A AC3

Nach:
Schema:
Blatt:

HELIOS LUFTTECHNIK


Helios Ventilatoren AG, Tannstrasse 4,
8112 Otelfingen

Einspeisung / Netzteil / Schütz pot. frei

BSKS-16/S

Blatt 3 -

www.macschema.ch, E6.5, (0061)

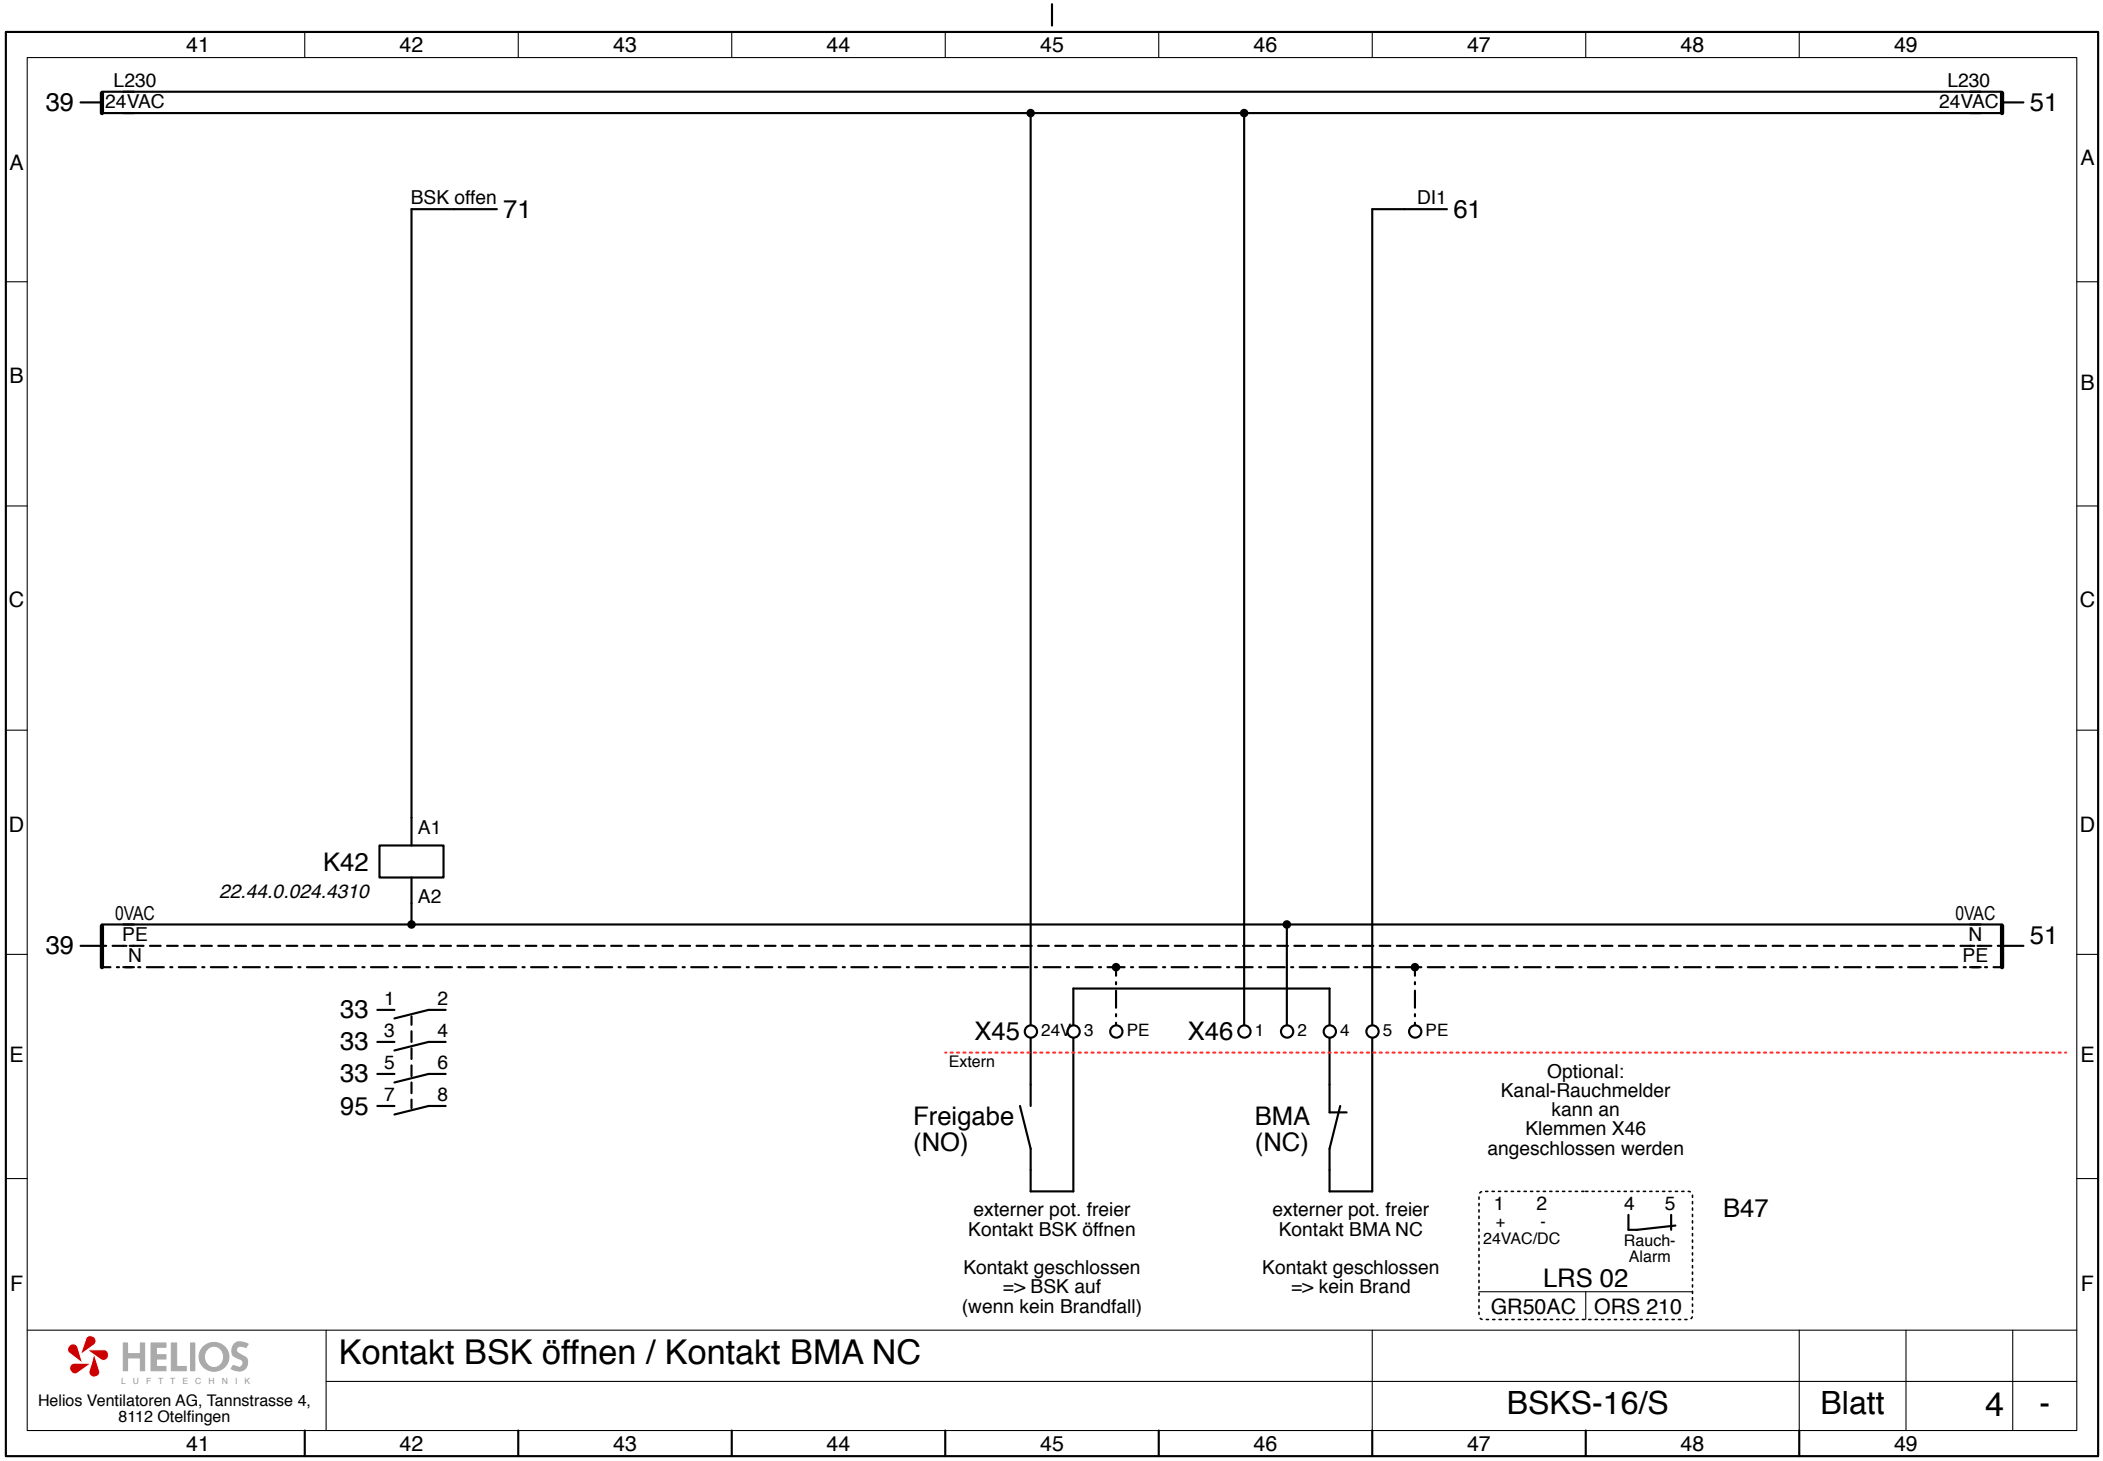


HELIOS LUFTTECHNIK

Helios Ventilatoren AG, Tannstrasse 4,
8112 Otelfingen

Kontakt BSK öffnen / Kontakt BMA NC

BSKS-16/S

Blatt 4 -

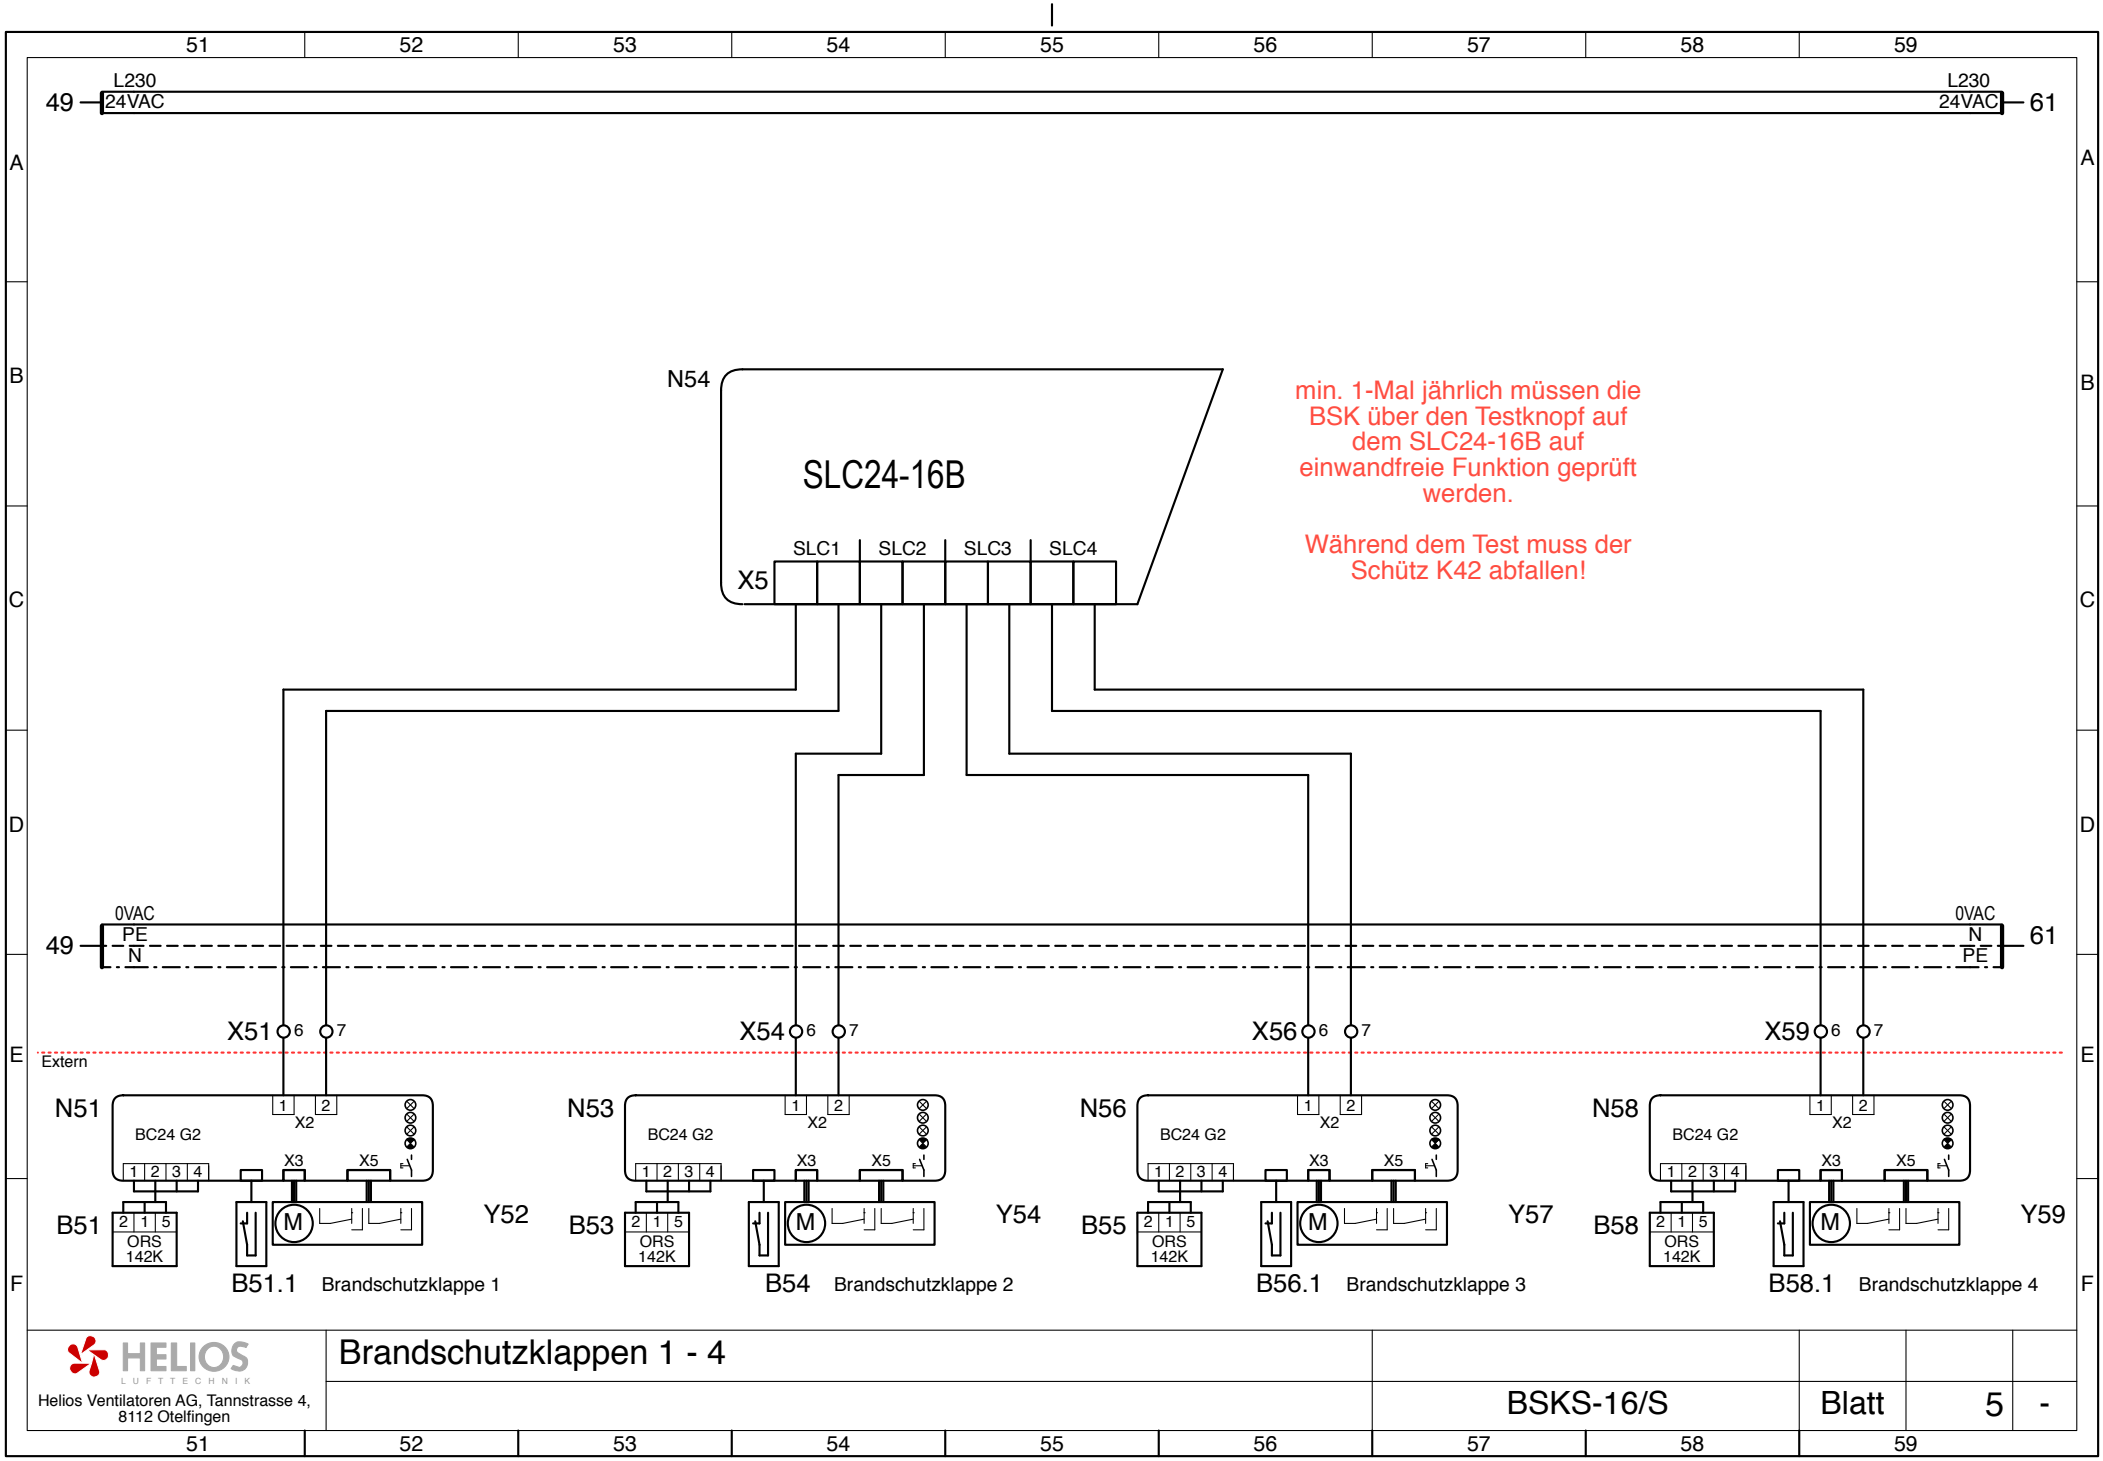

HELIOS LUFTTECHNIK


Helios Ventilatoren AG, Tannstrasse 4, 8112 Otelfingen

Brandschutzklappen 1 - 4


BSKS-16/S

Blatt 5 -


www.macschema.ch, E6.5, (0061)

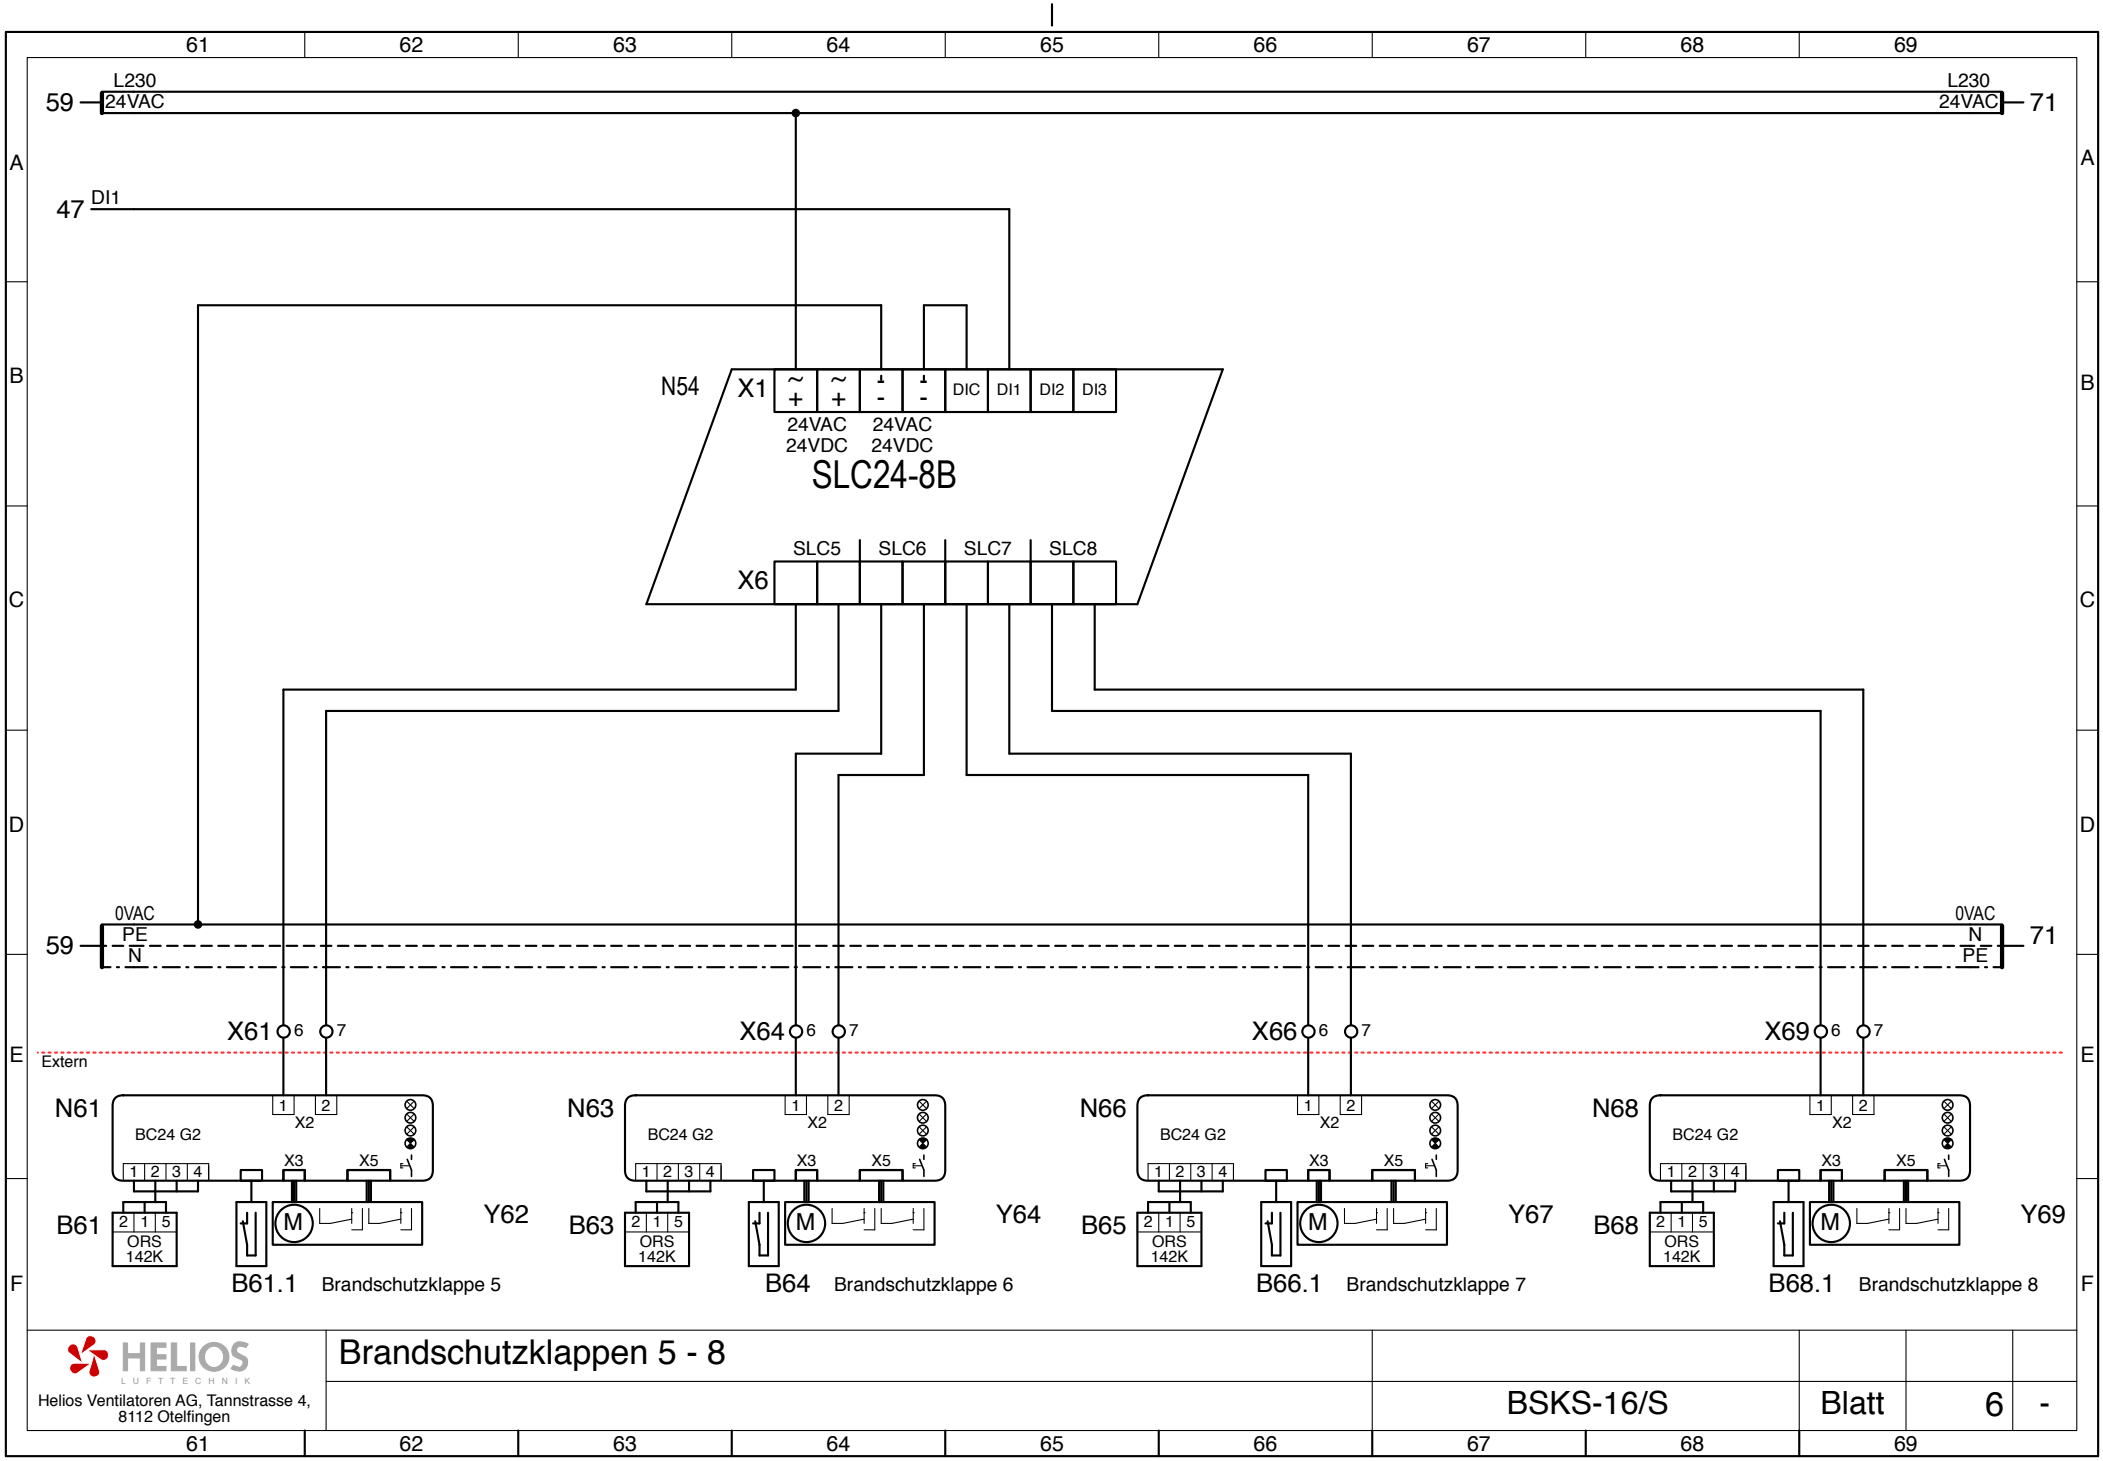

www.macschema.ch, E6.5, (0061)

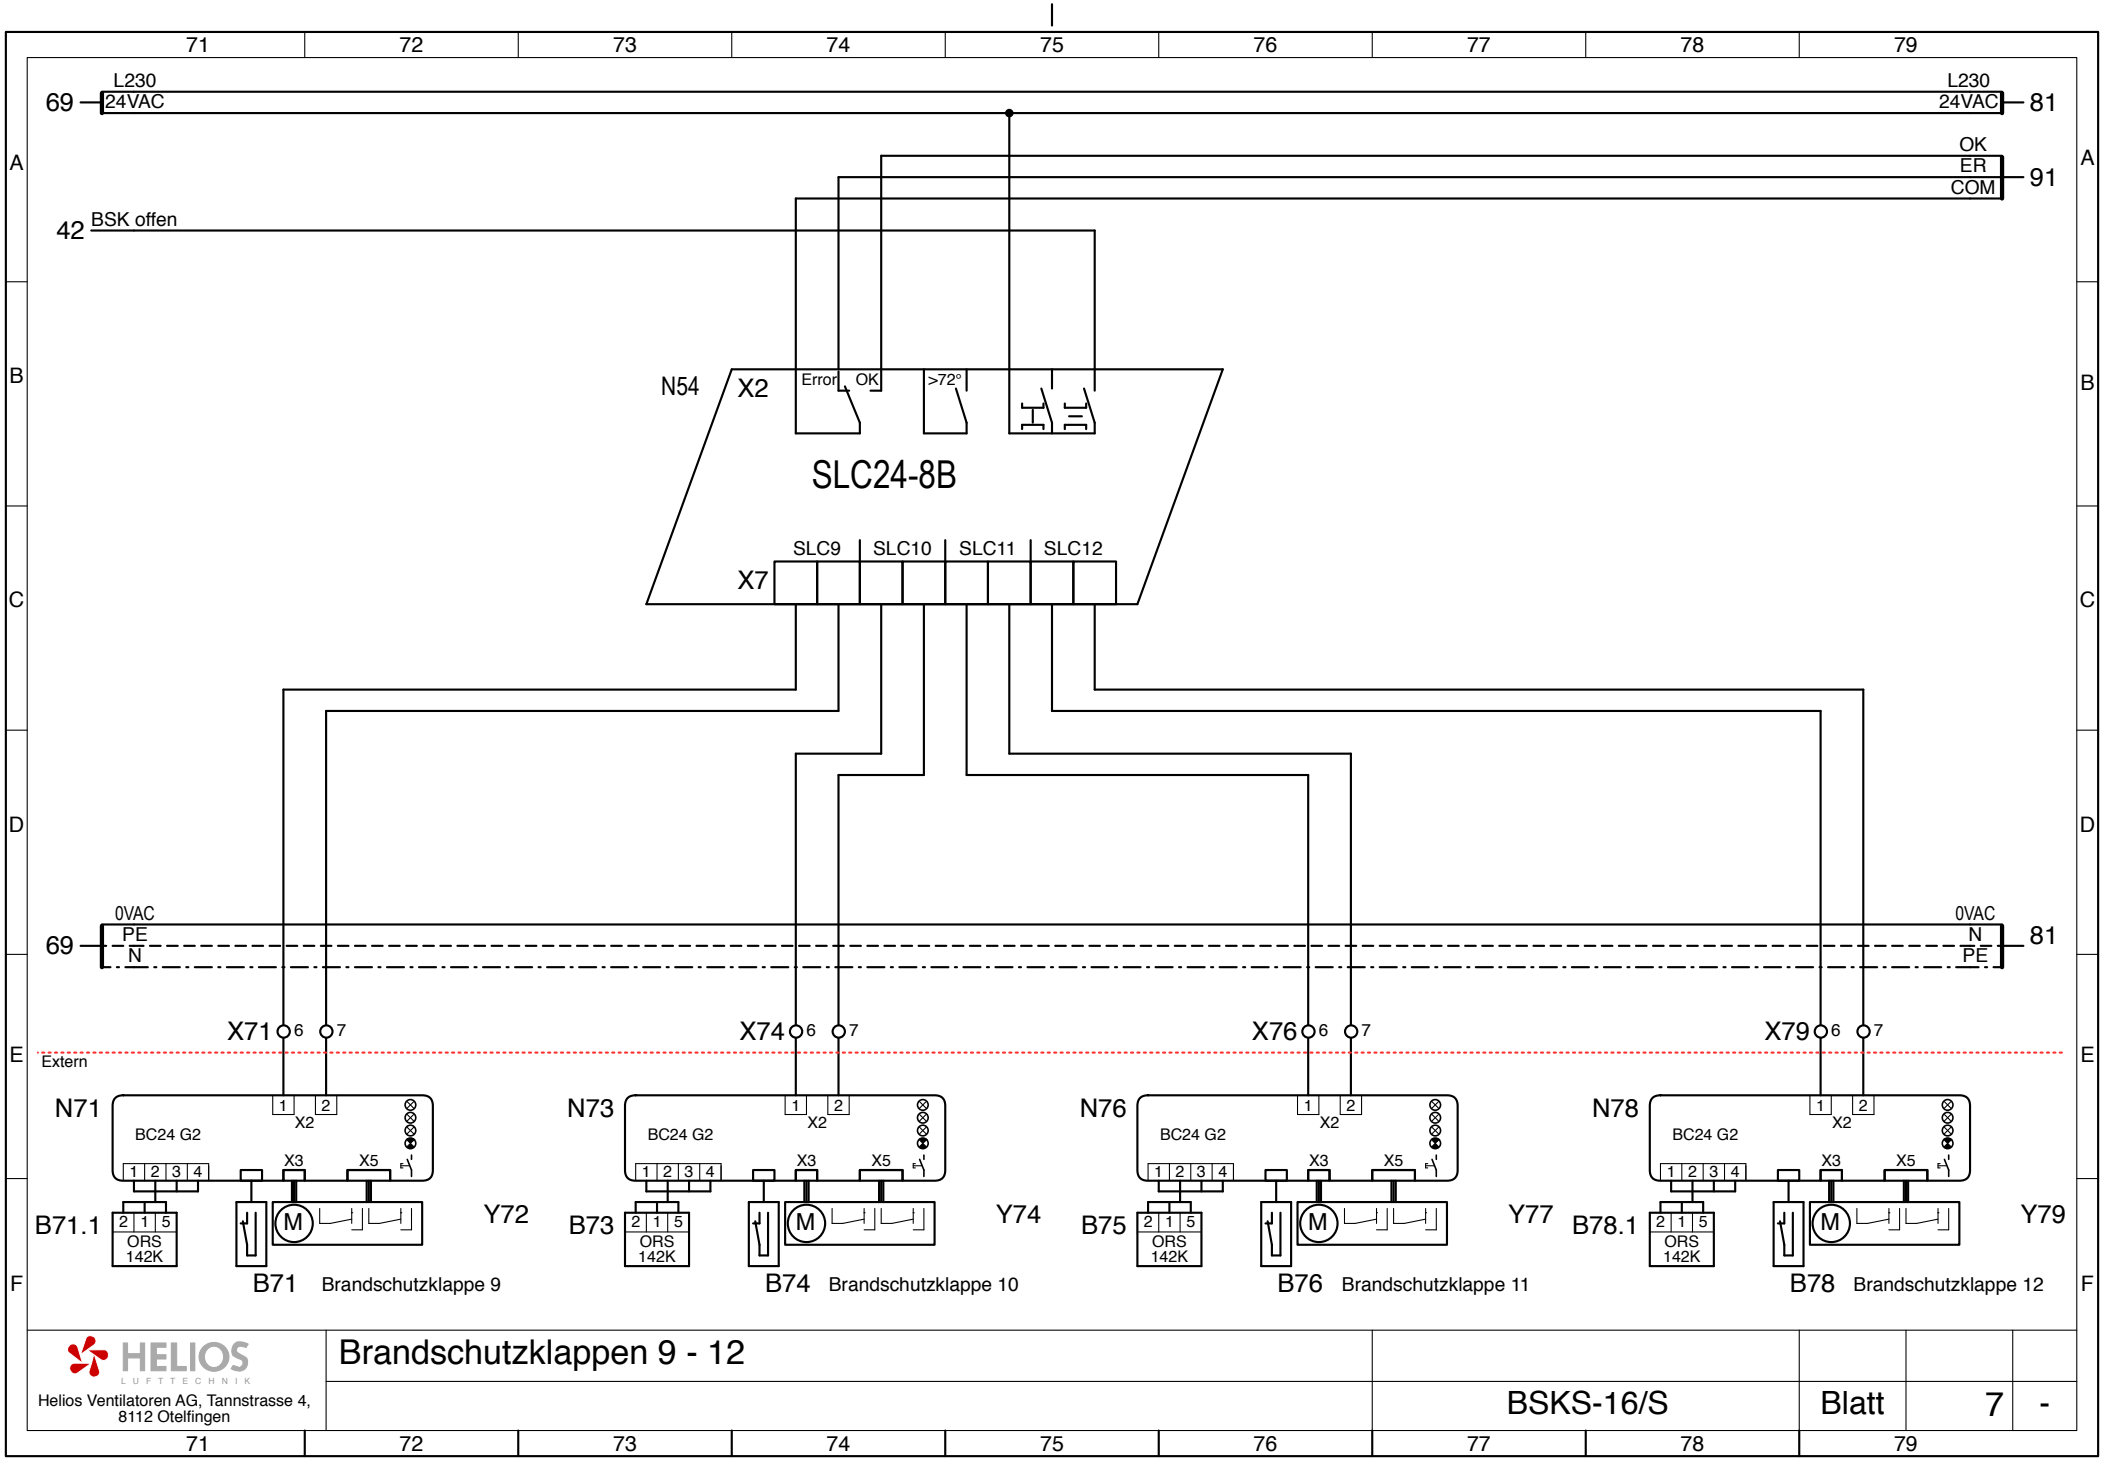

www.macschema.ch, E6.5, (0061)

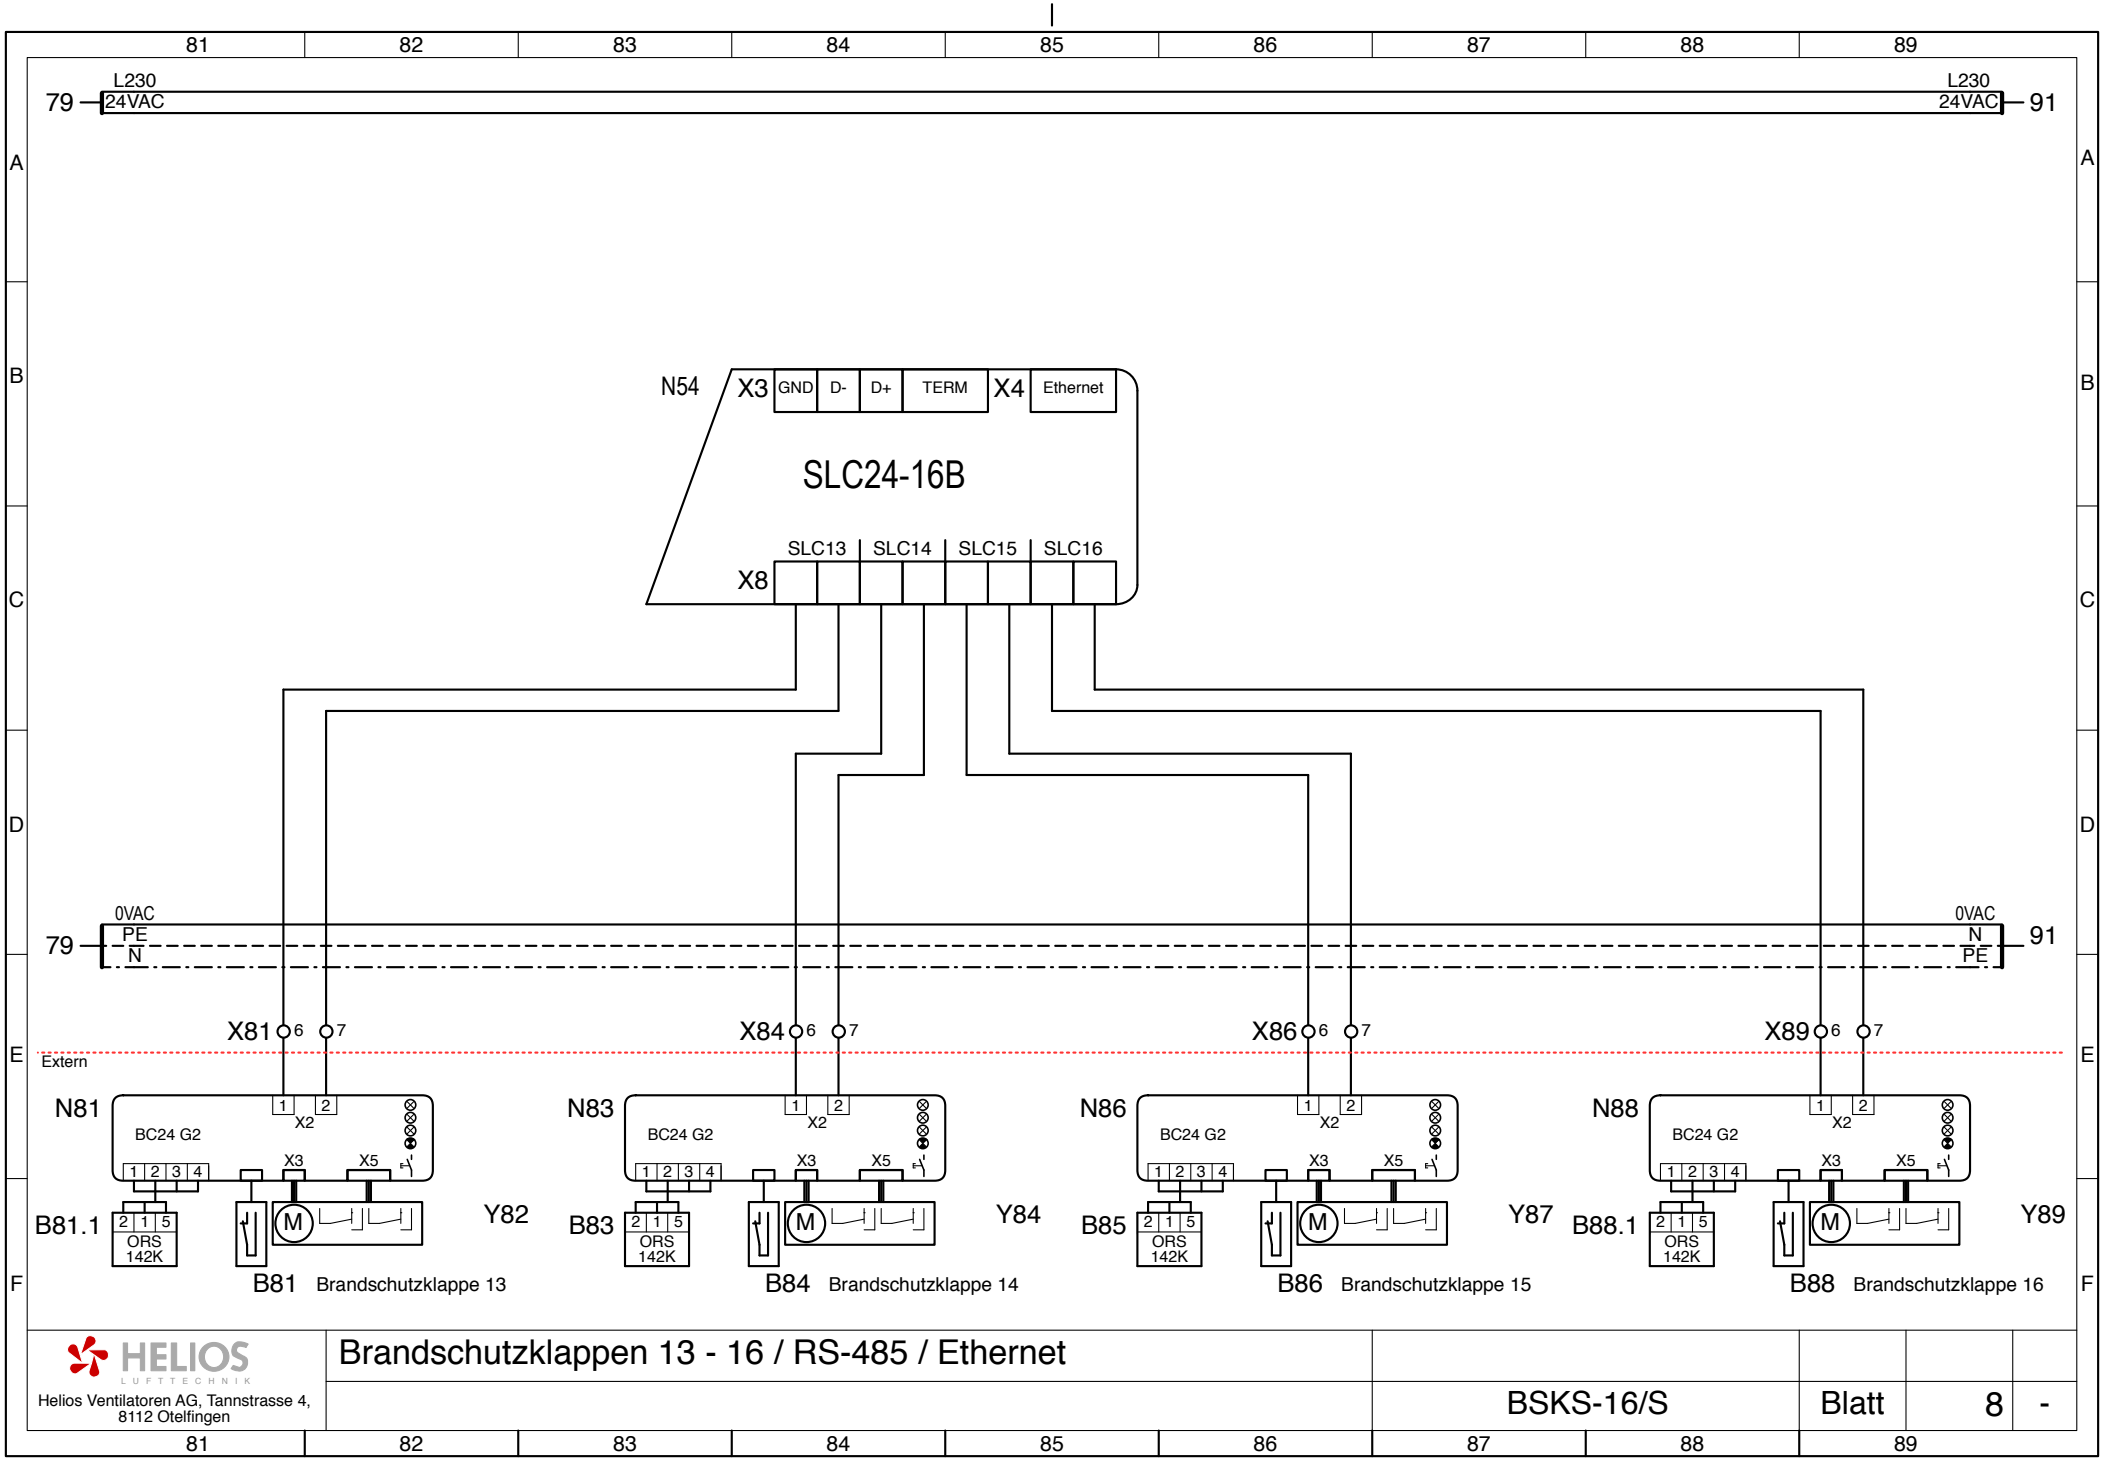

HELIOS LUFTTECHNIK


Helios Ventilatoren AG, Tannstrasse 4, 8112 Otelfingen

Brandschutzklappen 13 - 16 / RS-485 / Ethernet

BSKS-16/S

Blatt 8 -

www.macschema.ch, E6.5, (0061)

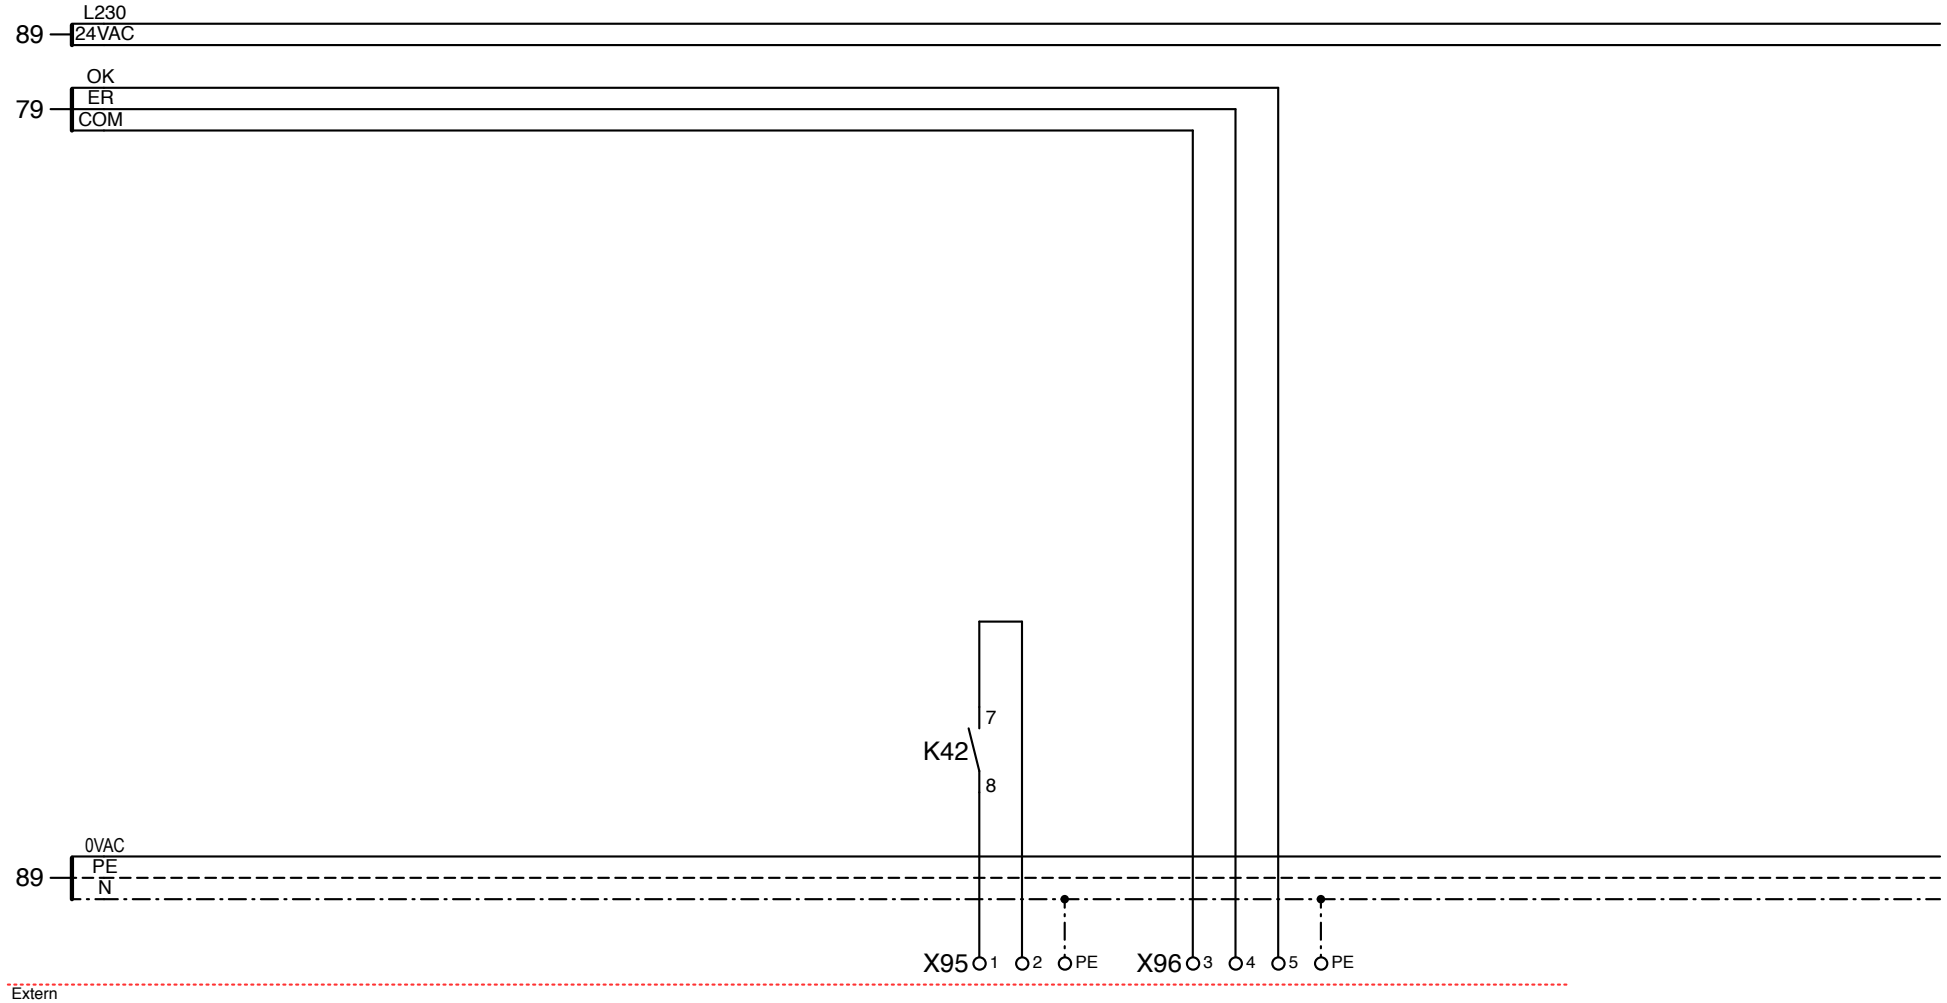

pot. freier Kontakt
Rückmeldung Klappe
offen

max. 48VAC 0.5A AC1

Klemmen 1 - 2
geschlossen
=> BSK offen,
Freigabe Lüftung

pot. freier Kontakt
Rückmeldung
Störung BSK

max. 48VAC 0.5A AC1

Kontakt Klemmen 3 - 4
geschlossen
=> Störung BSK

Kontakt Klemmen 3 - 5
geschlossen
=> keine Störung BSK

HELIOS
LUFTTECHNIK

Helios Ventilatoren AG, Tannstrasse 4,
8112 Otelfingen

Potentialfreie Kontakte

BSKS-16/S

Blatt 9 -

www.macschema.ch, E6.5, (0061)

Gesellschaft für Gerätebau AG
Im Gassacher 6
8122 Binz
Telefon: +41 (0)44 - 982 12 90
Fax: +41 (0)44 - 982 12 91
info@gfg.ch
www.gfg.ch

smart
GasDetection
Technologies

Konformitätserklärung

Declaration of conformity
Déclaration de conformité
Dichiarazione di conformita

Wir / We / Nous / Noi

Gesellschaft für Gerätebau AG
Im Gassacher 6
8122 Binz

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
bearing sole responsibility, hereby declare that the product
déclarons sous notre seule responsabilité pue le produit
dichiariamo sulla nostra assoluta responsabilita che il prodotto

BSKS-16/S Steuergerätekombination: Brandschutzklappen Steuerung

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:
referred to by this declaration is in confomity with the following standards or normative documents:
auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux nomes ou aux documents nomatifs suivants:
al quale si riferisce la dichiarazione, risulta in conformità con la(e) esgmente(i) direttiva(e) comunitaria(e):

EN 61439-1 / EN 61439-2 / EN 60204-1

Bestimmungen der Richtlinie(n)
Provisions oft he directive(s)
Désignation de la directive(s)
Riferimento della(e) direttiva(e)

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne unser Einverständnis geändert wird!

Binz 28.1.20
Ort und Datum
Place and date
Lieu et date
Luogo e date

Martin Wider Geschäftsleitung
Unterschrift / Name und Funktion des Bevollmächtigten
signature / name and function oft he signatory empowered
signature / nom et fonction du signataire autorisé
firma / nome eb funzione della persona autorizzata